

1643-21-3129

Règlement 467-18

Ilot avec morcellement

Dudswell_02

1743-10-7015

1743-16-7510

4 199 431

4 199 712

1742-55-6516

4 199 702

4 199 718

4 199 703
1742-45-0108

1742-34-4072

4 199 705

1741-49-2774

4 199 717

4 471 668

1742-23-8183

4 199 704

4 199 728

Chemin Hooker

4 199 707

1742-23-3002

4 199 709

1945-81-1627

4 199 693

4 199 688

1742-82-2305

1642-60-5530

4 471 826 Chemin du Bassin

4 471 666

1741-69-6273

Légende

0000

Lots

0000

Unité d'évaluation (UE)



Connectivité des lots (par UE)



Ilots (décision #377648)




0 50 100 200 Mètres



Novembre 2018


Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_04

Des mesures de contingentement s'appliquent à cet ilot:
le nombre total de nouvelles résidences est limité à 3
(référence document complémentaire art. 15.9).

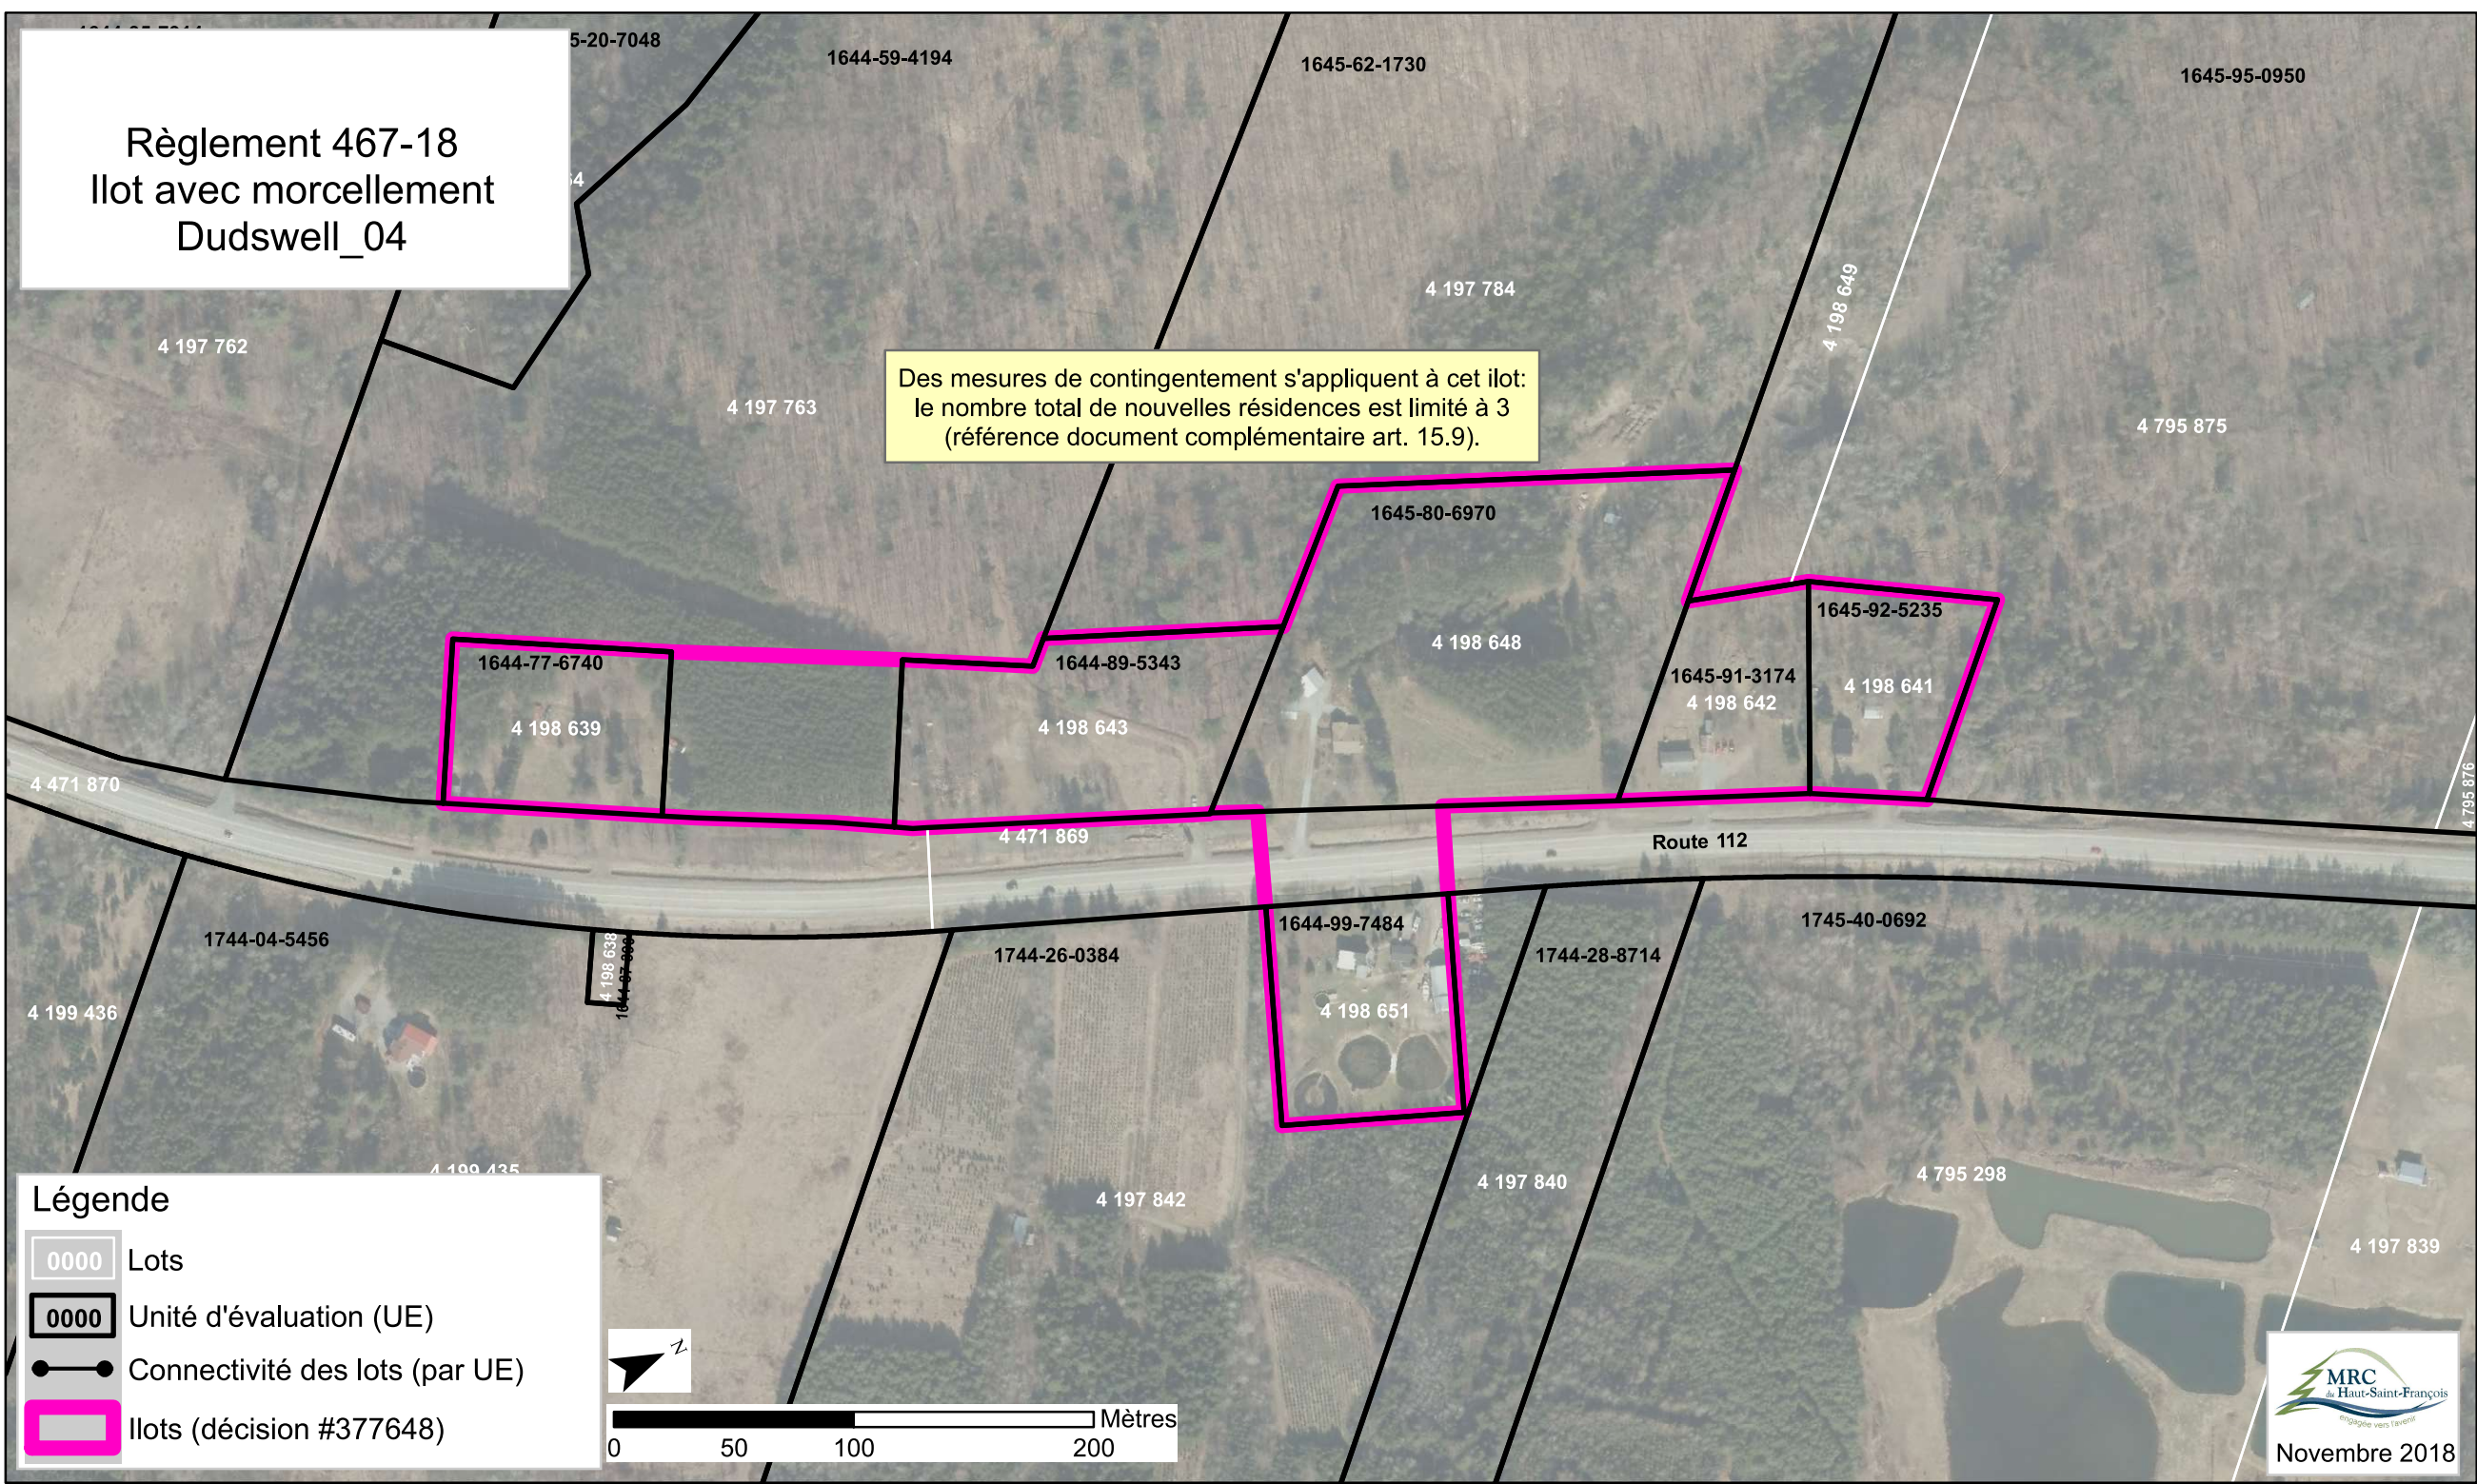

Légende

- Lots
- Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)



Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_06

Des mesures de contingentement s'appliquent à cet ilot:
le nombre total de nouvelles résidences est limité à 3
(référence document complémentaire art. 15.9).

Légende

0000

Lots

0000

Unité d'évaluation (UE)

Connectivité des lots (par UE)

Ilots (décision #377648)

N

0

50

100

200

Mètres


MRC

du Haut-Saint-François

engagée vers l'avenir

Novembre 2018

Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_07




Légende

- 0000 Lots
- 0000 Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)




0 50 100 200 Mètres

Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_08

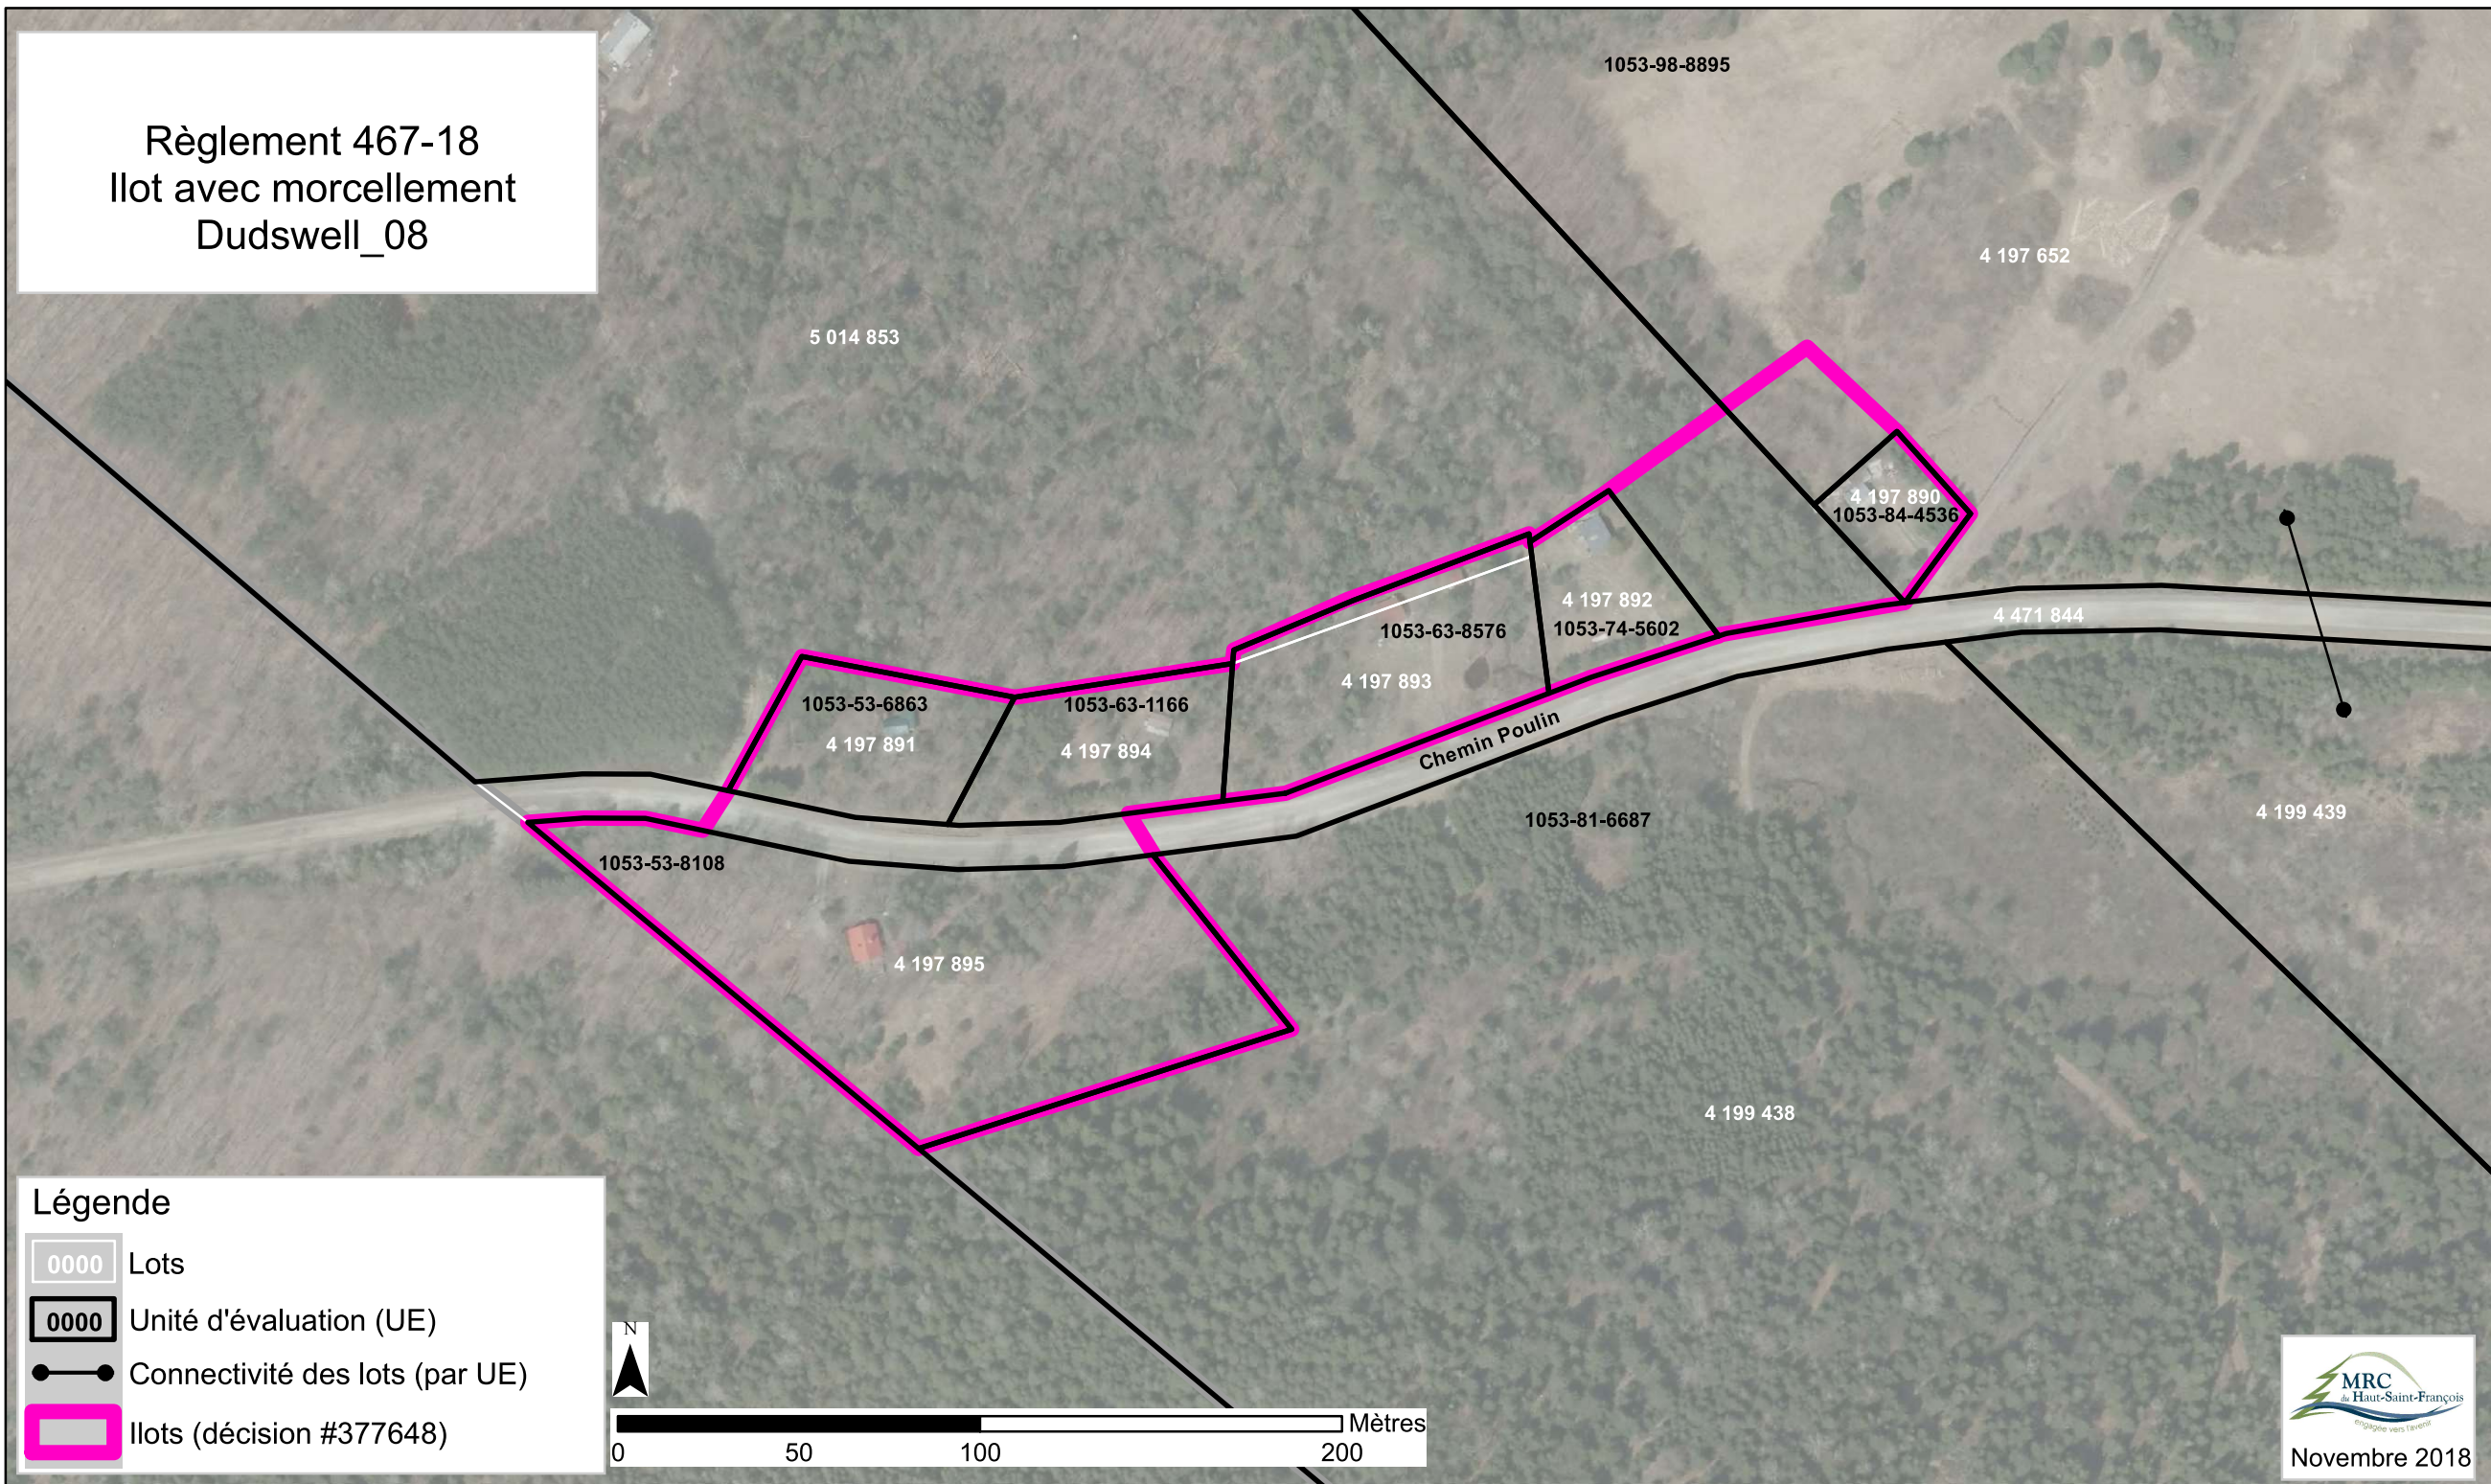

Légende

- 0000 Lots
- 0000 Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)



Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_09

4 199 258

4 199 276

1458-39-0551

1459-60-5397

4 625 699

4 199 214

1458-19-4705

1458-28-1288

4 199 213

1458-09-4026

1458-09-7220

4 199 212

1458-19-0612

4 199 215

4 199 216

4 471 791

4 471 843

1358-92-3324

1458-38-1234

4 199 217

Route 255

4 199 804

Légende

0000

Lots

0000

Unité d'évaluation (UE)



Connectivité des lots (par UE)



Ilots (décision #377648)



0

50

100


200

Mètres







Novembre 2018


Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_10




Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_11

Légende

-  Lots
-  Unité d'évaluation (UE)
-  Connectivité des lots (par UE)
-  Ilots (décision #377648)



Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_12

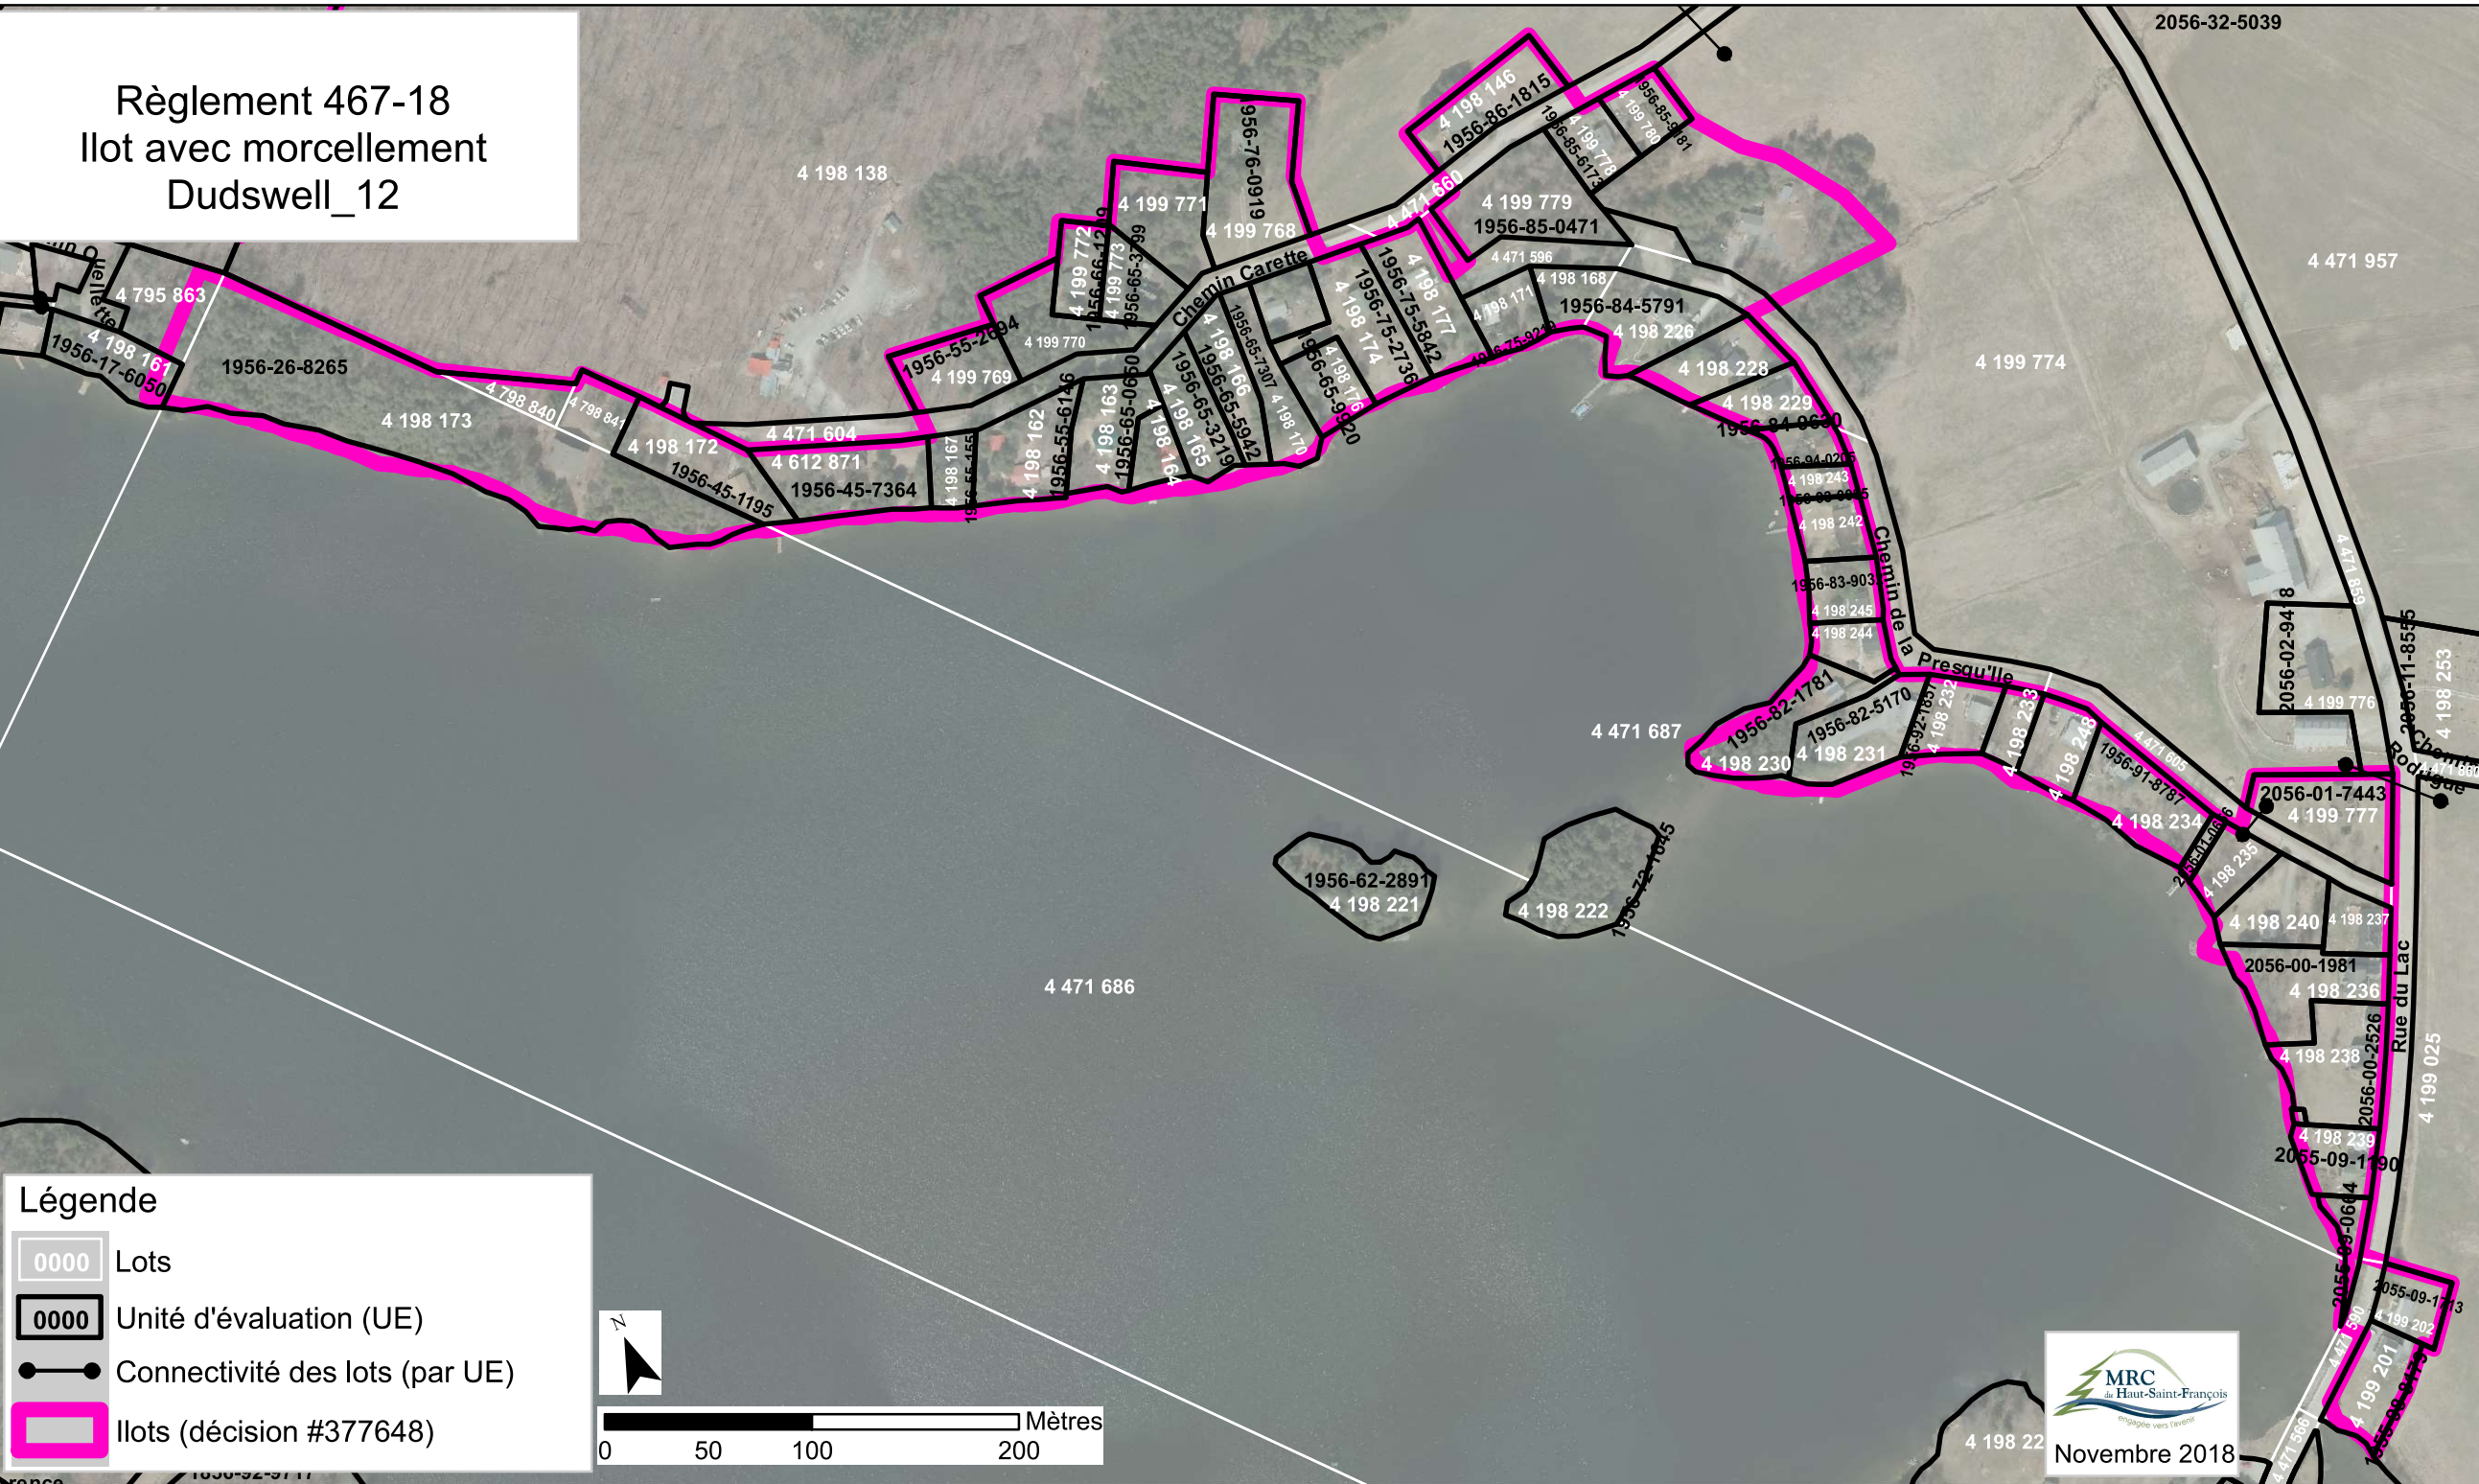

Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Dudswell_13

