



Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Newport / Saint-Isidore-de-Clifton_01




Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Newport / Saint-Isidore-de-Clifton_02

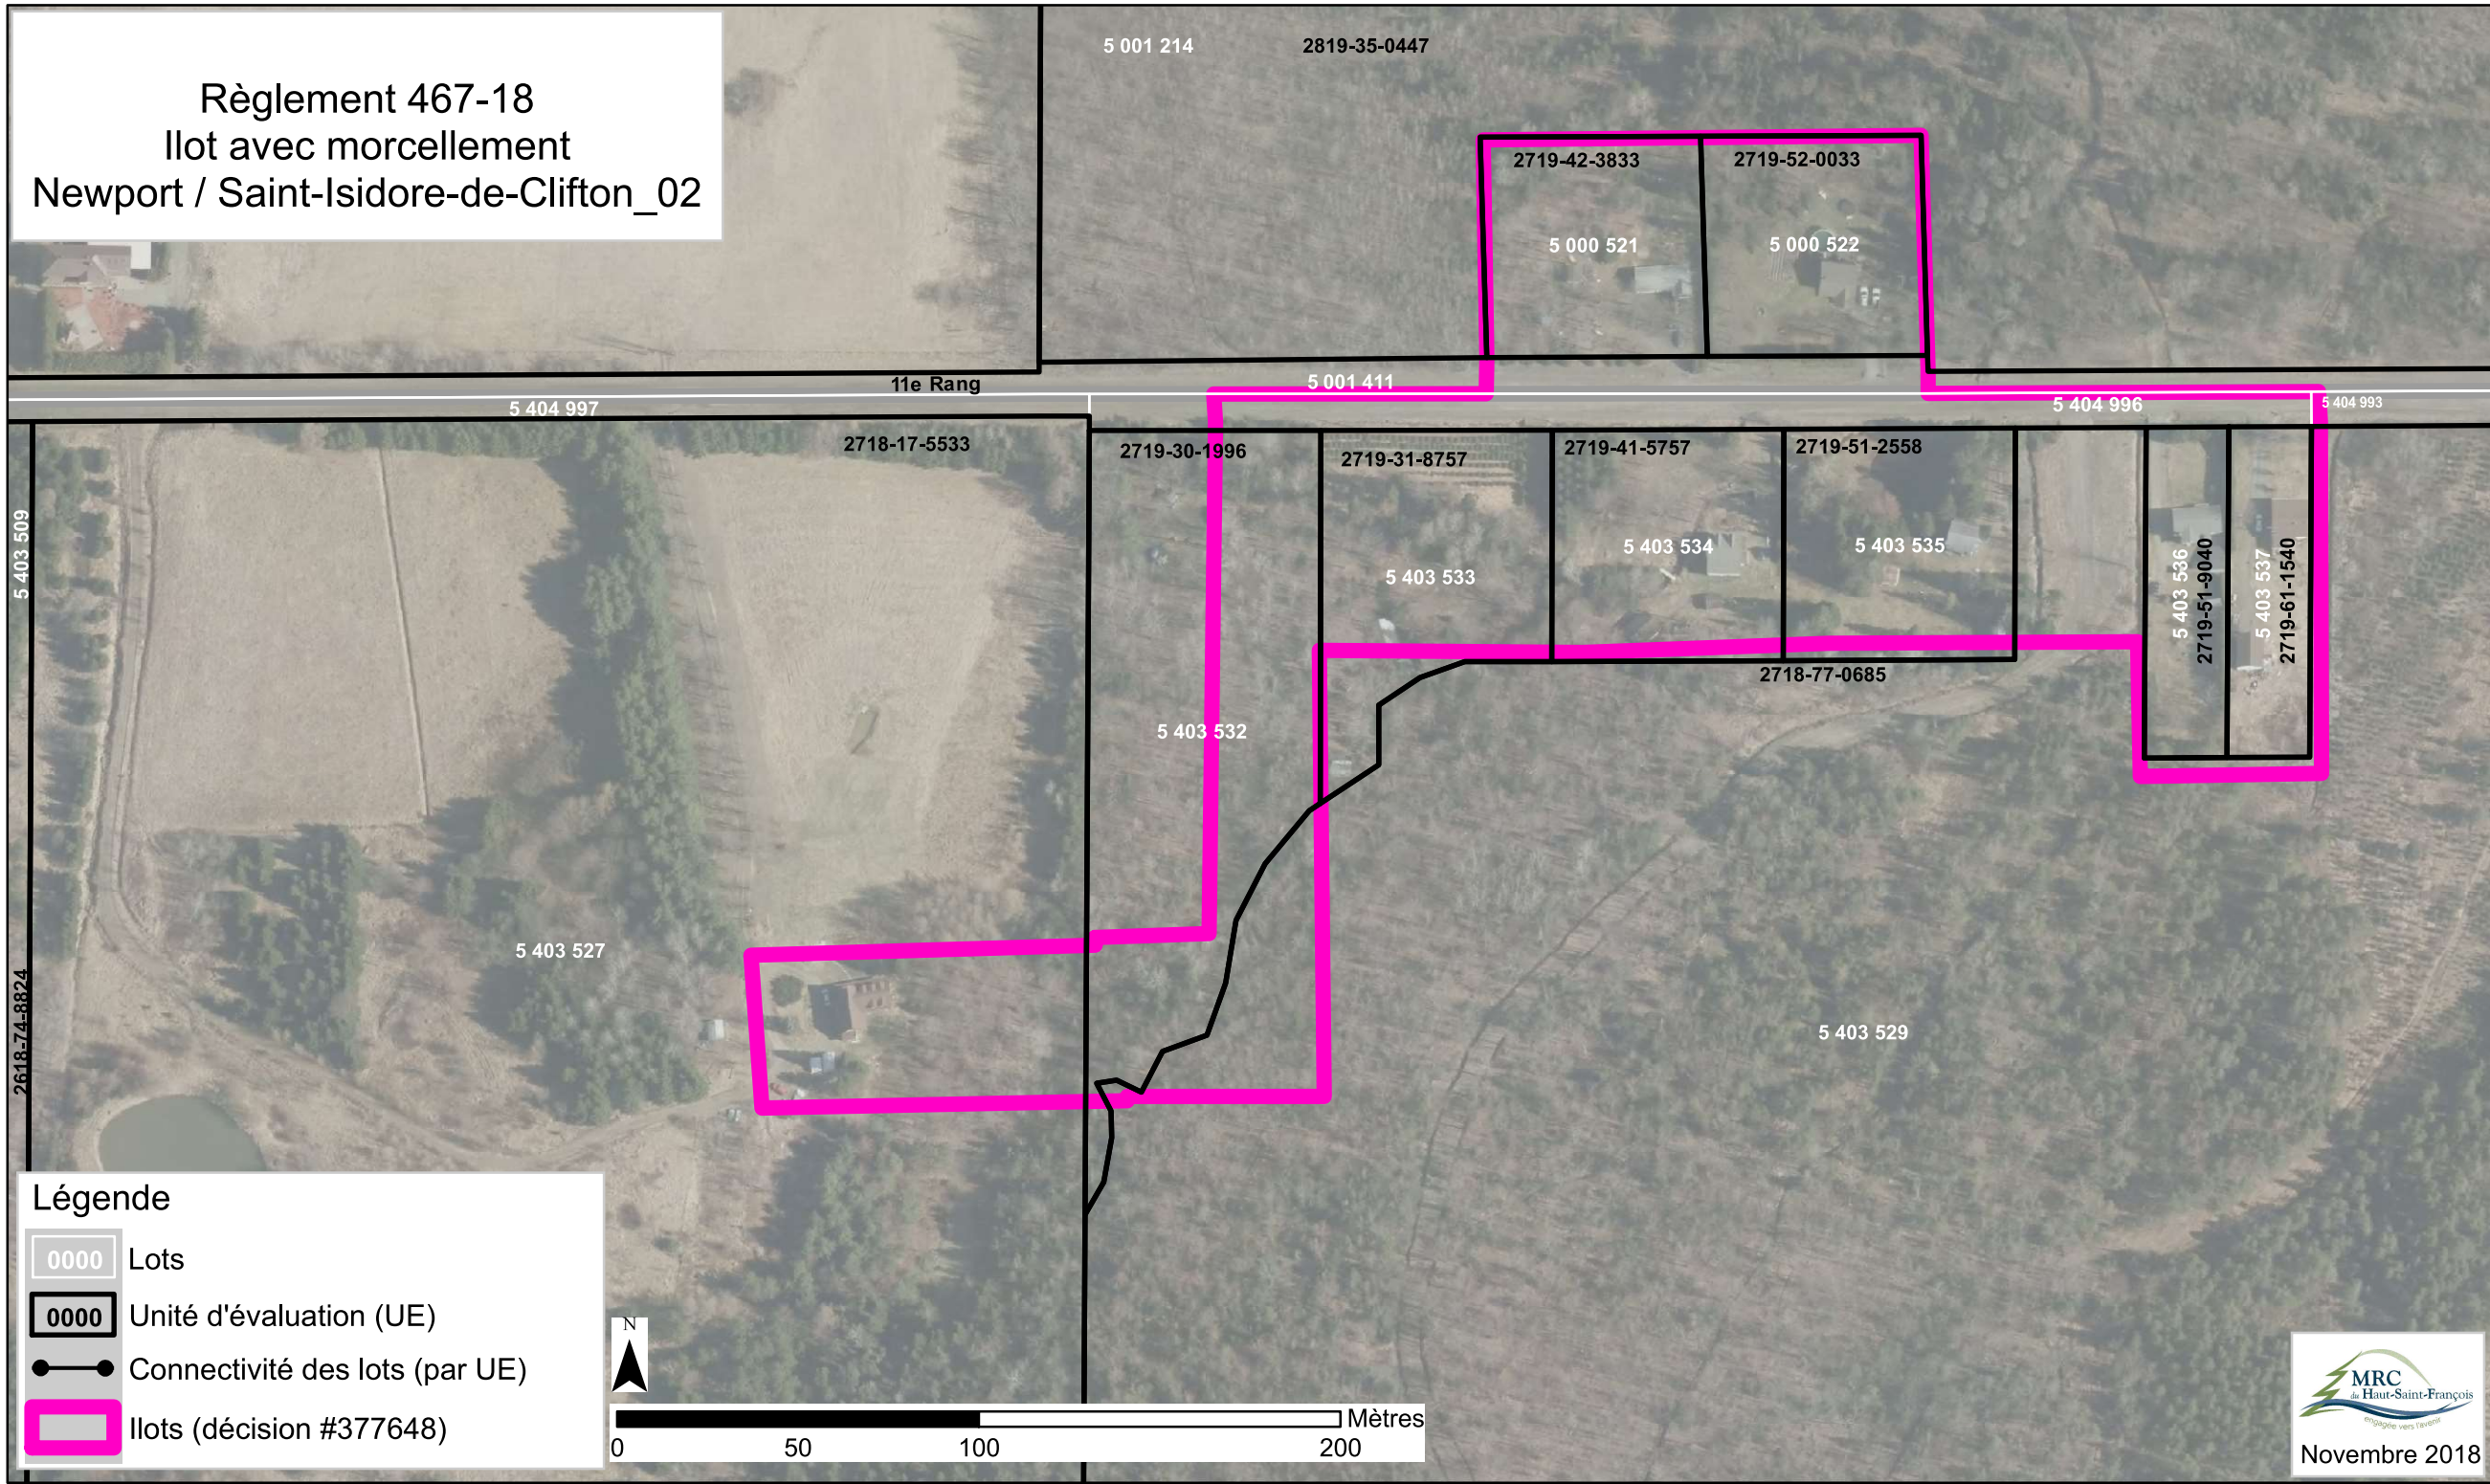

Légende

- 0000 Lots
- 0000 Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)

Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Newport_03

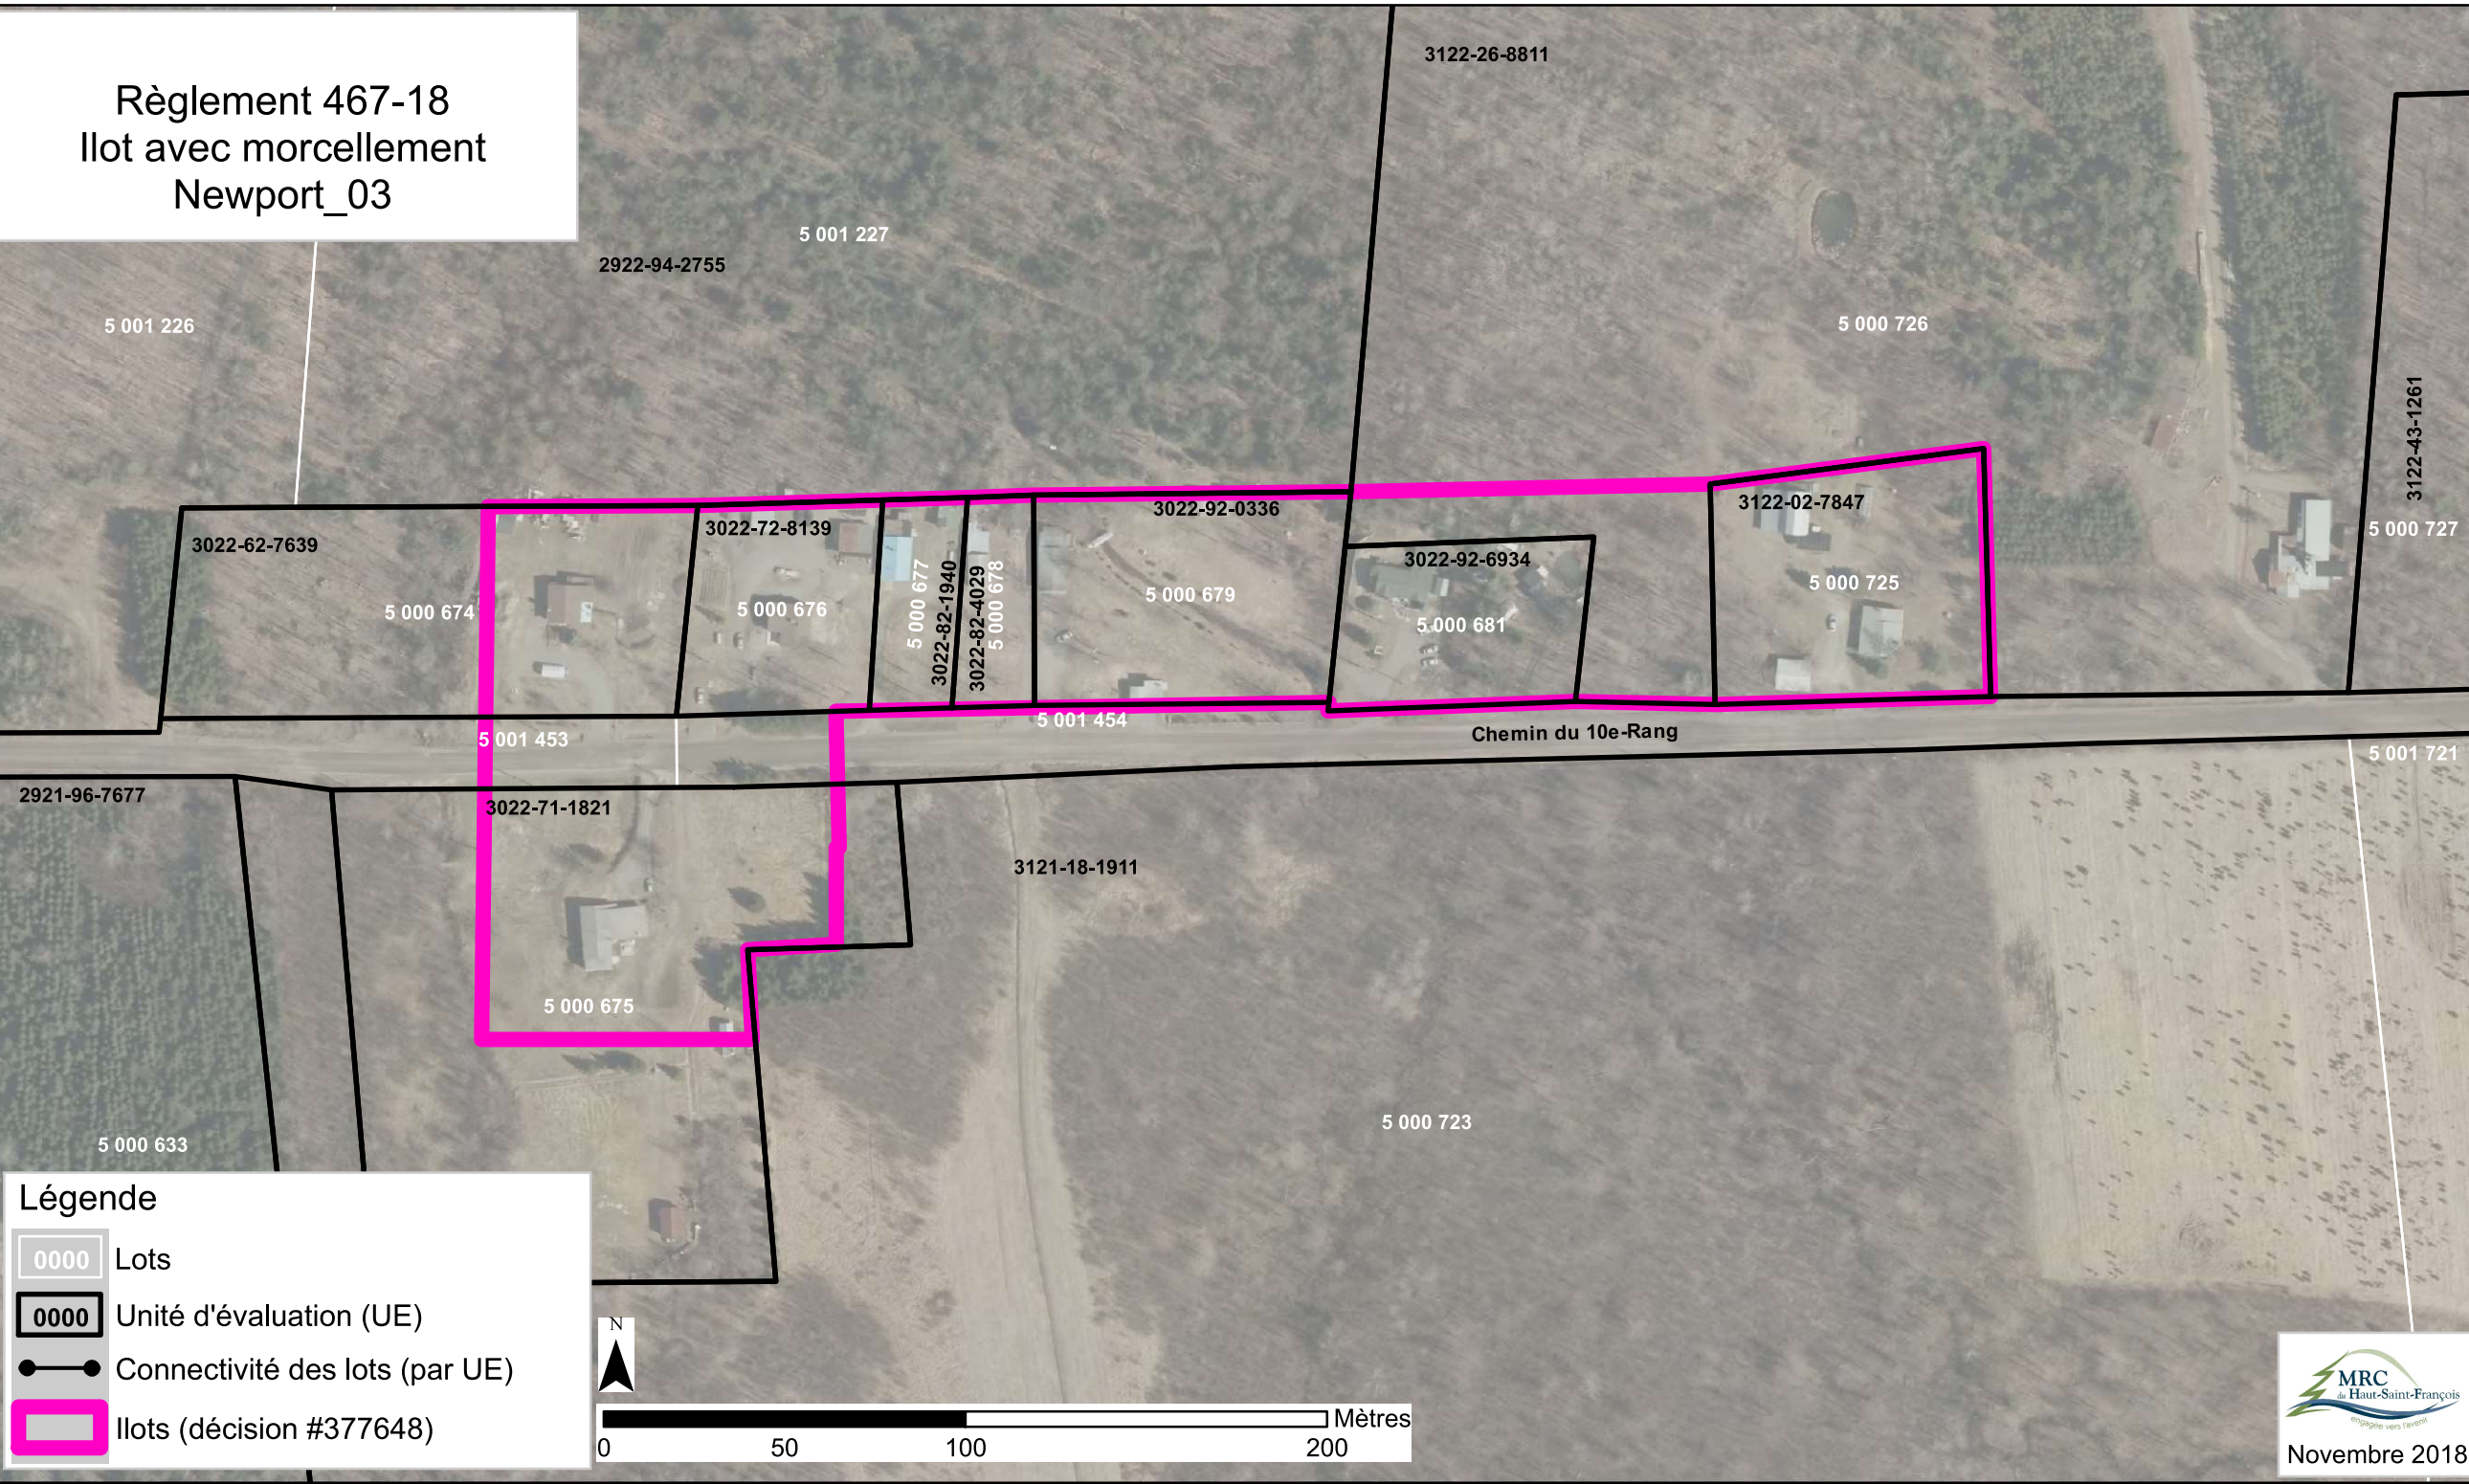


Légende

- Lots
- Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)



Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Newport_04

Des mesures de contingentement s'appliquent à cet ilot:
le nombre total de nouvelles résidences est limité à 5
(référence document complémentaire art. 15.9).

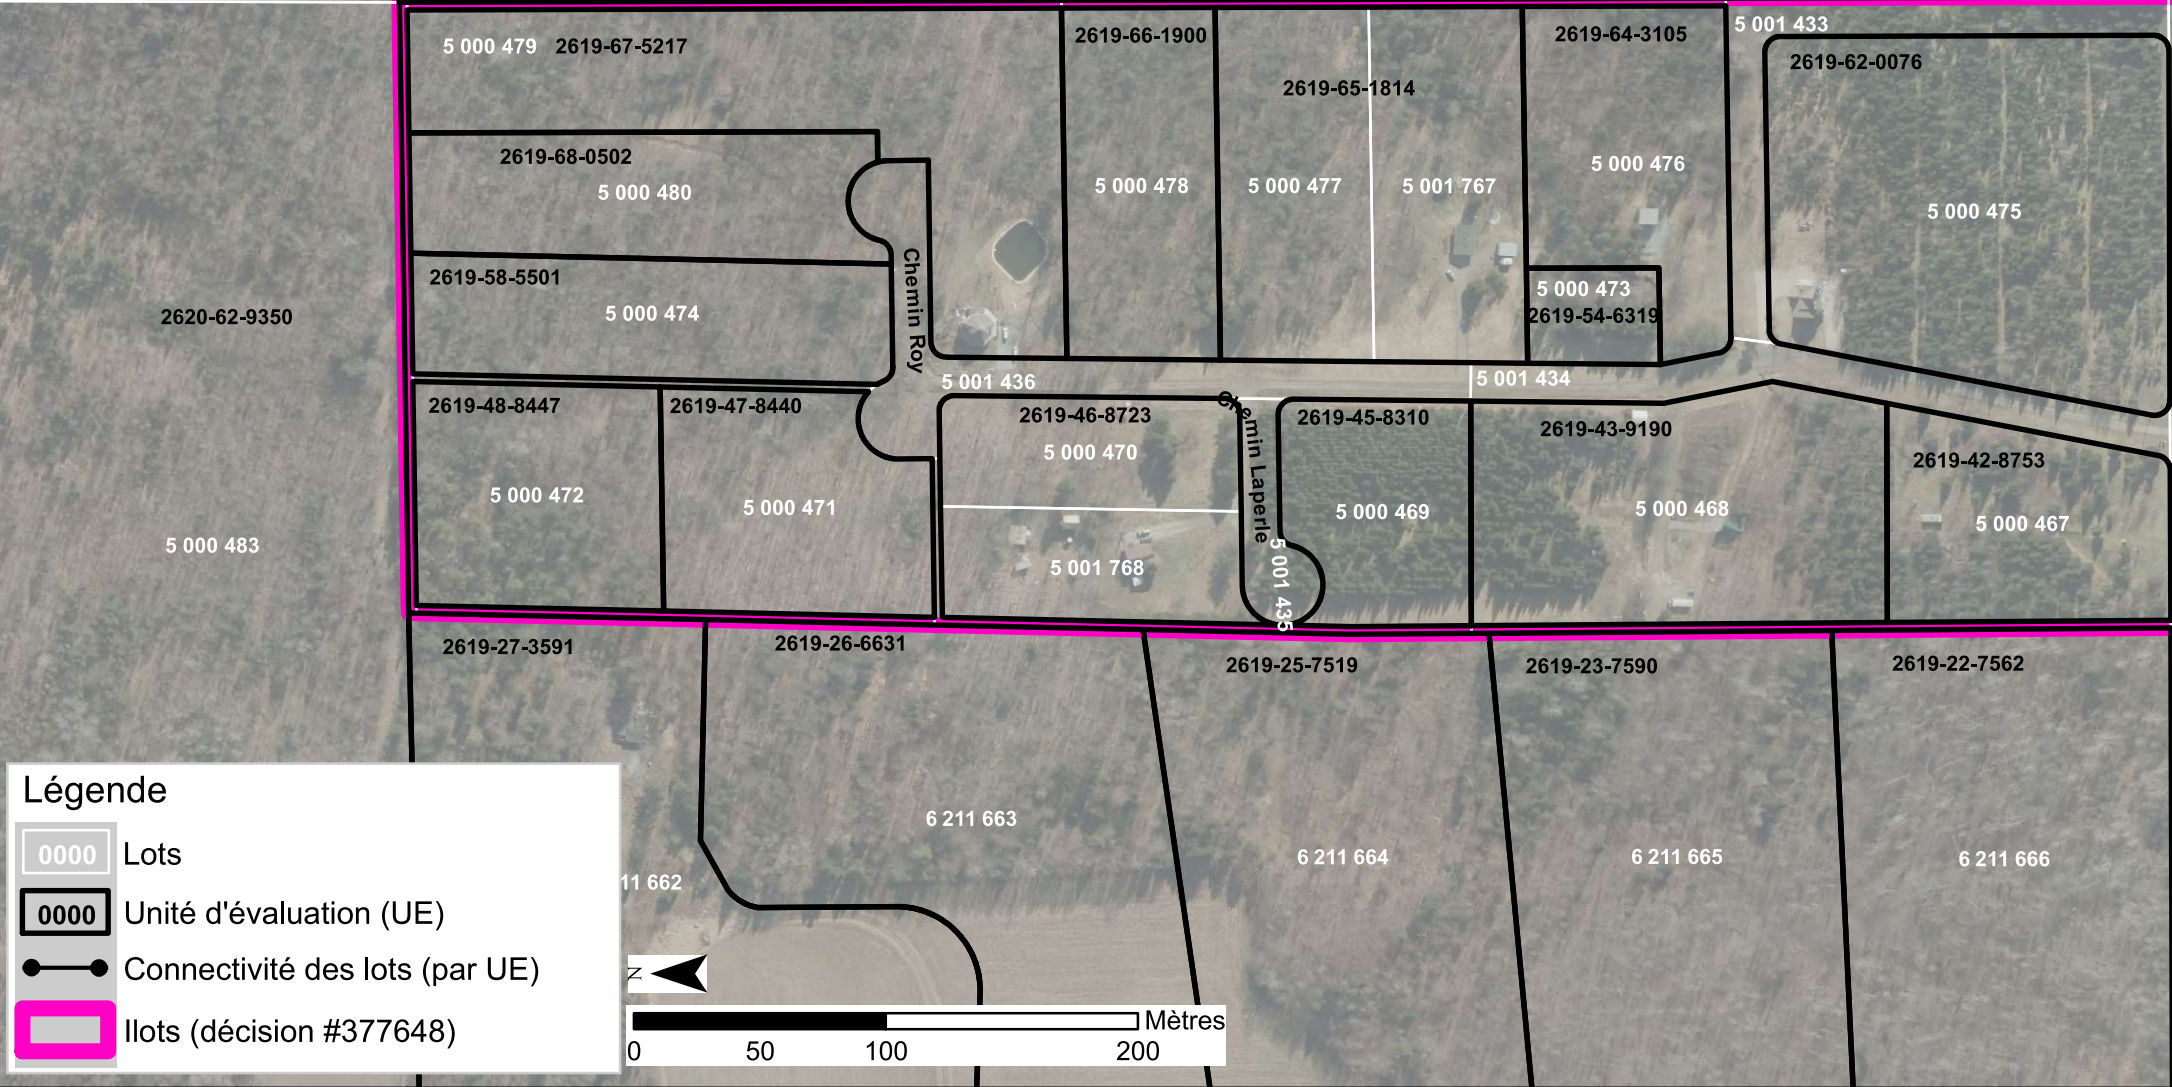

Règlement 467-18
Ilot avec morcellement
Newport_06

