



Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_01

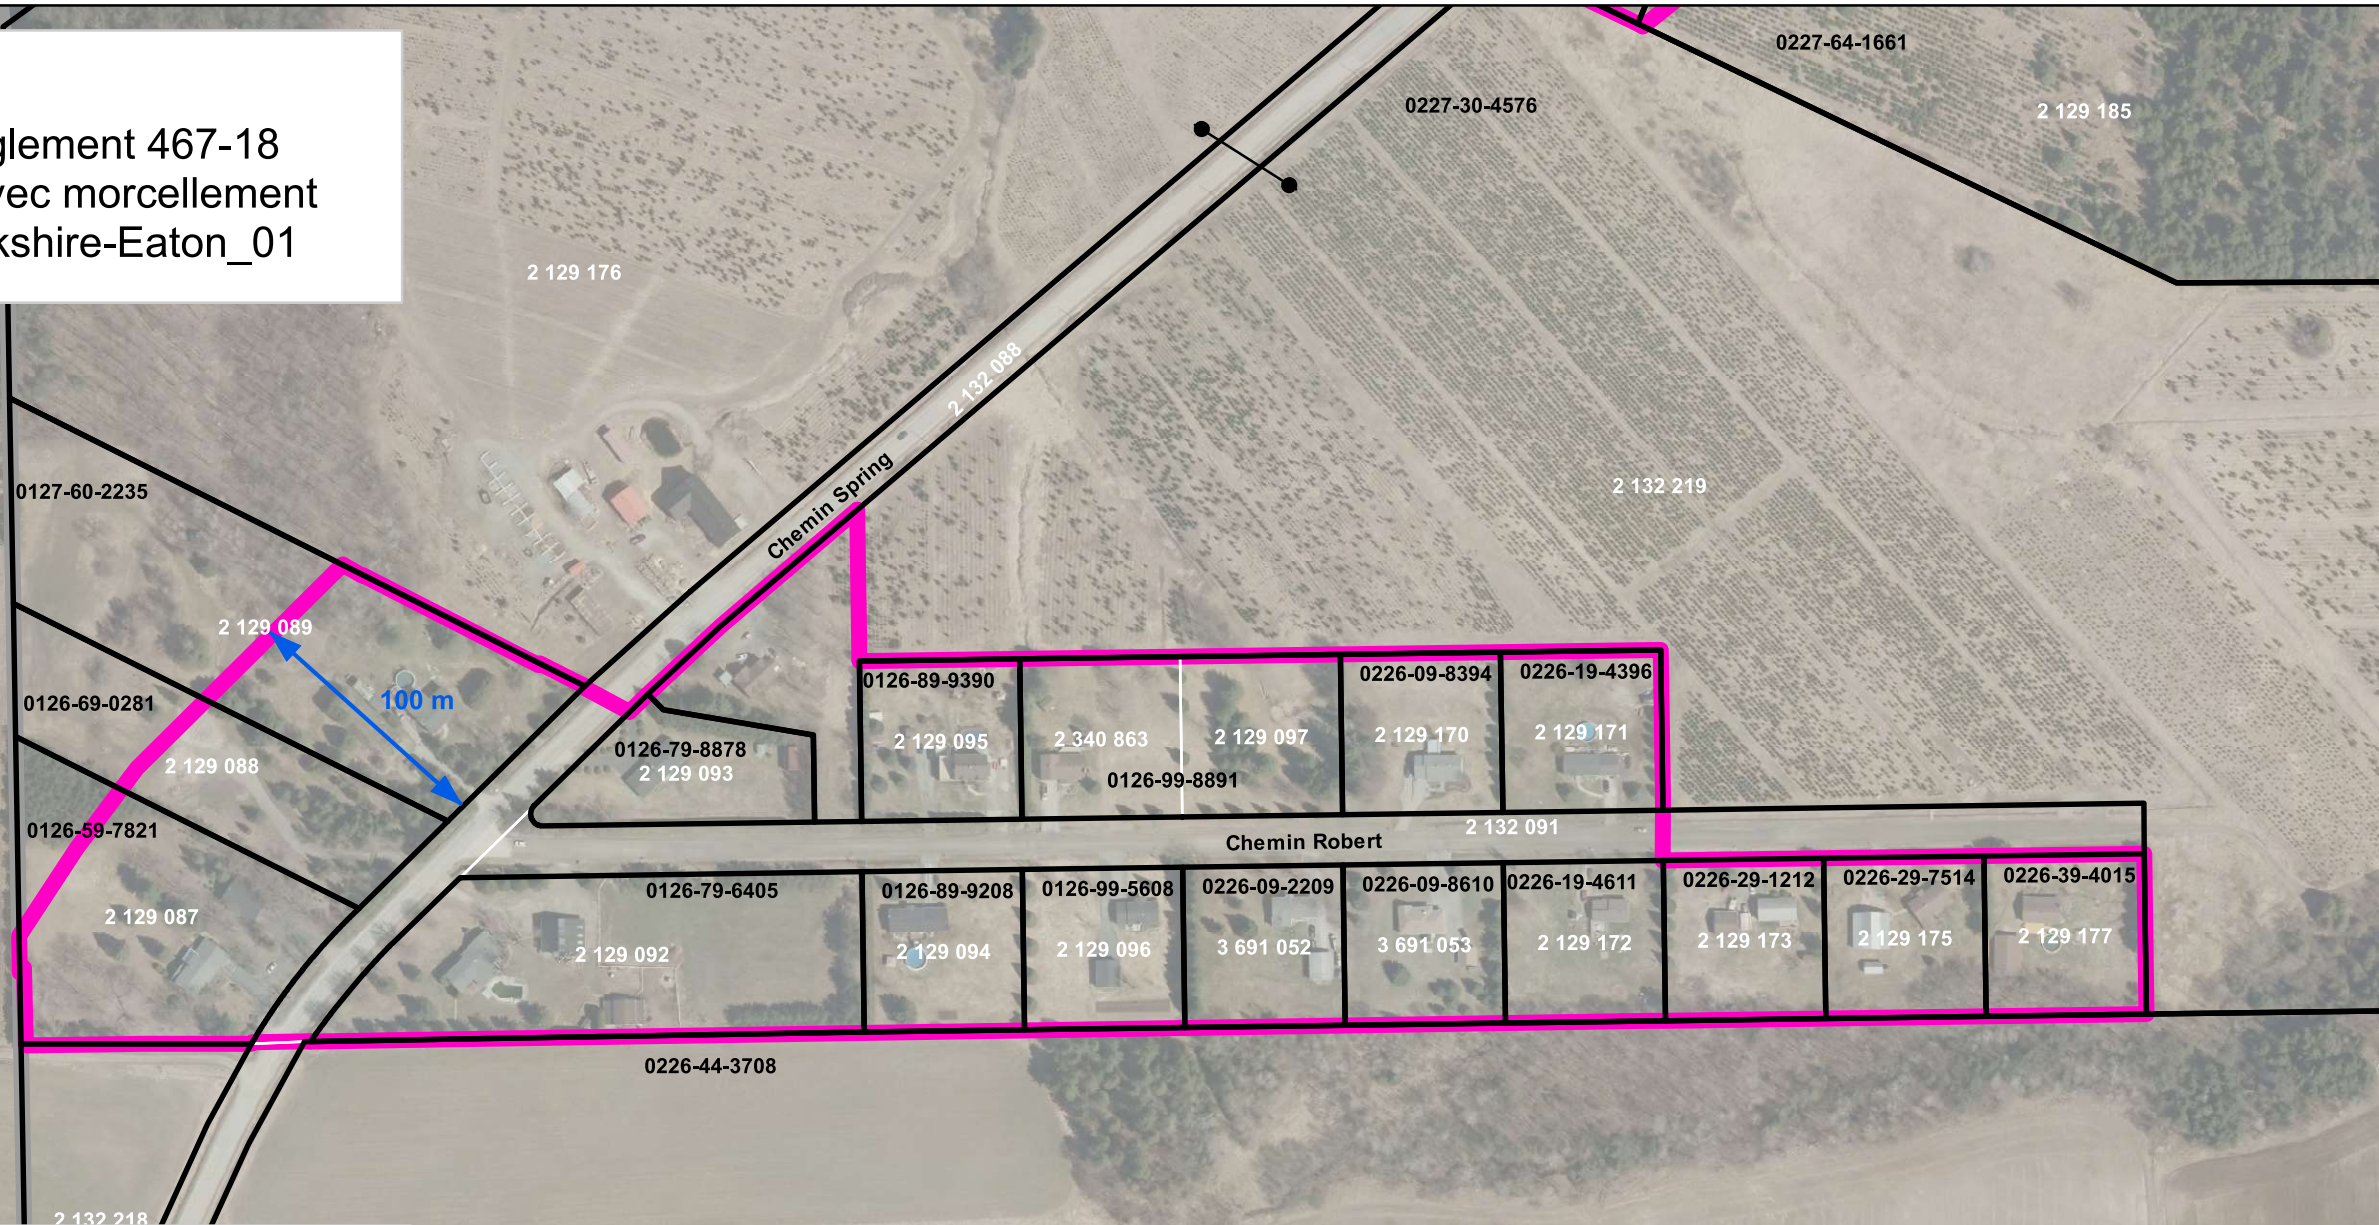


**Légende**

- 0000 Lots
- 0000 Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)





Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_02

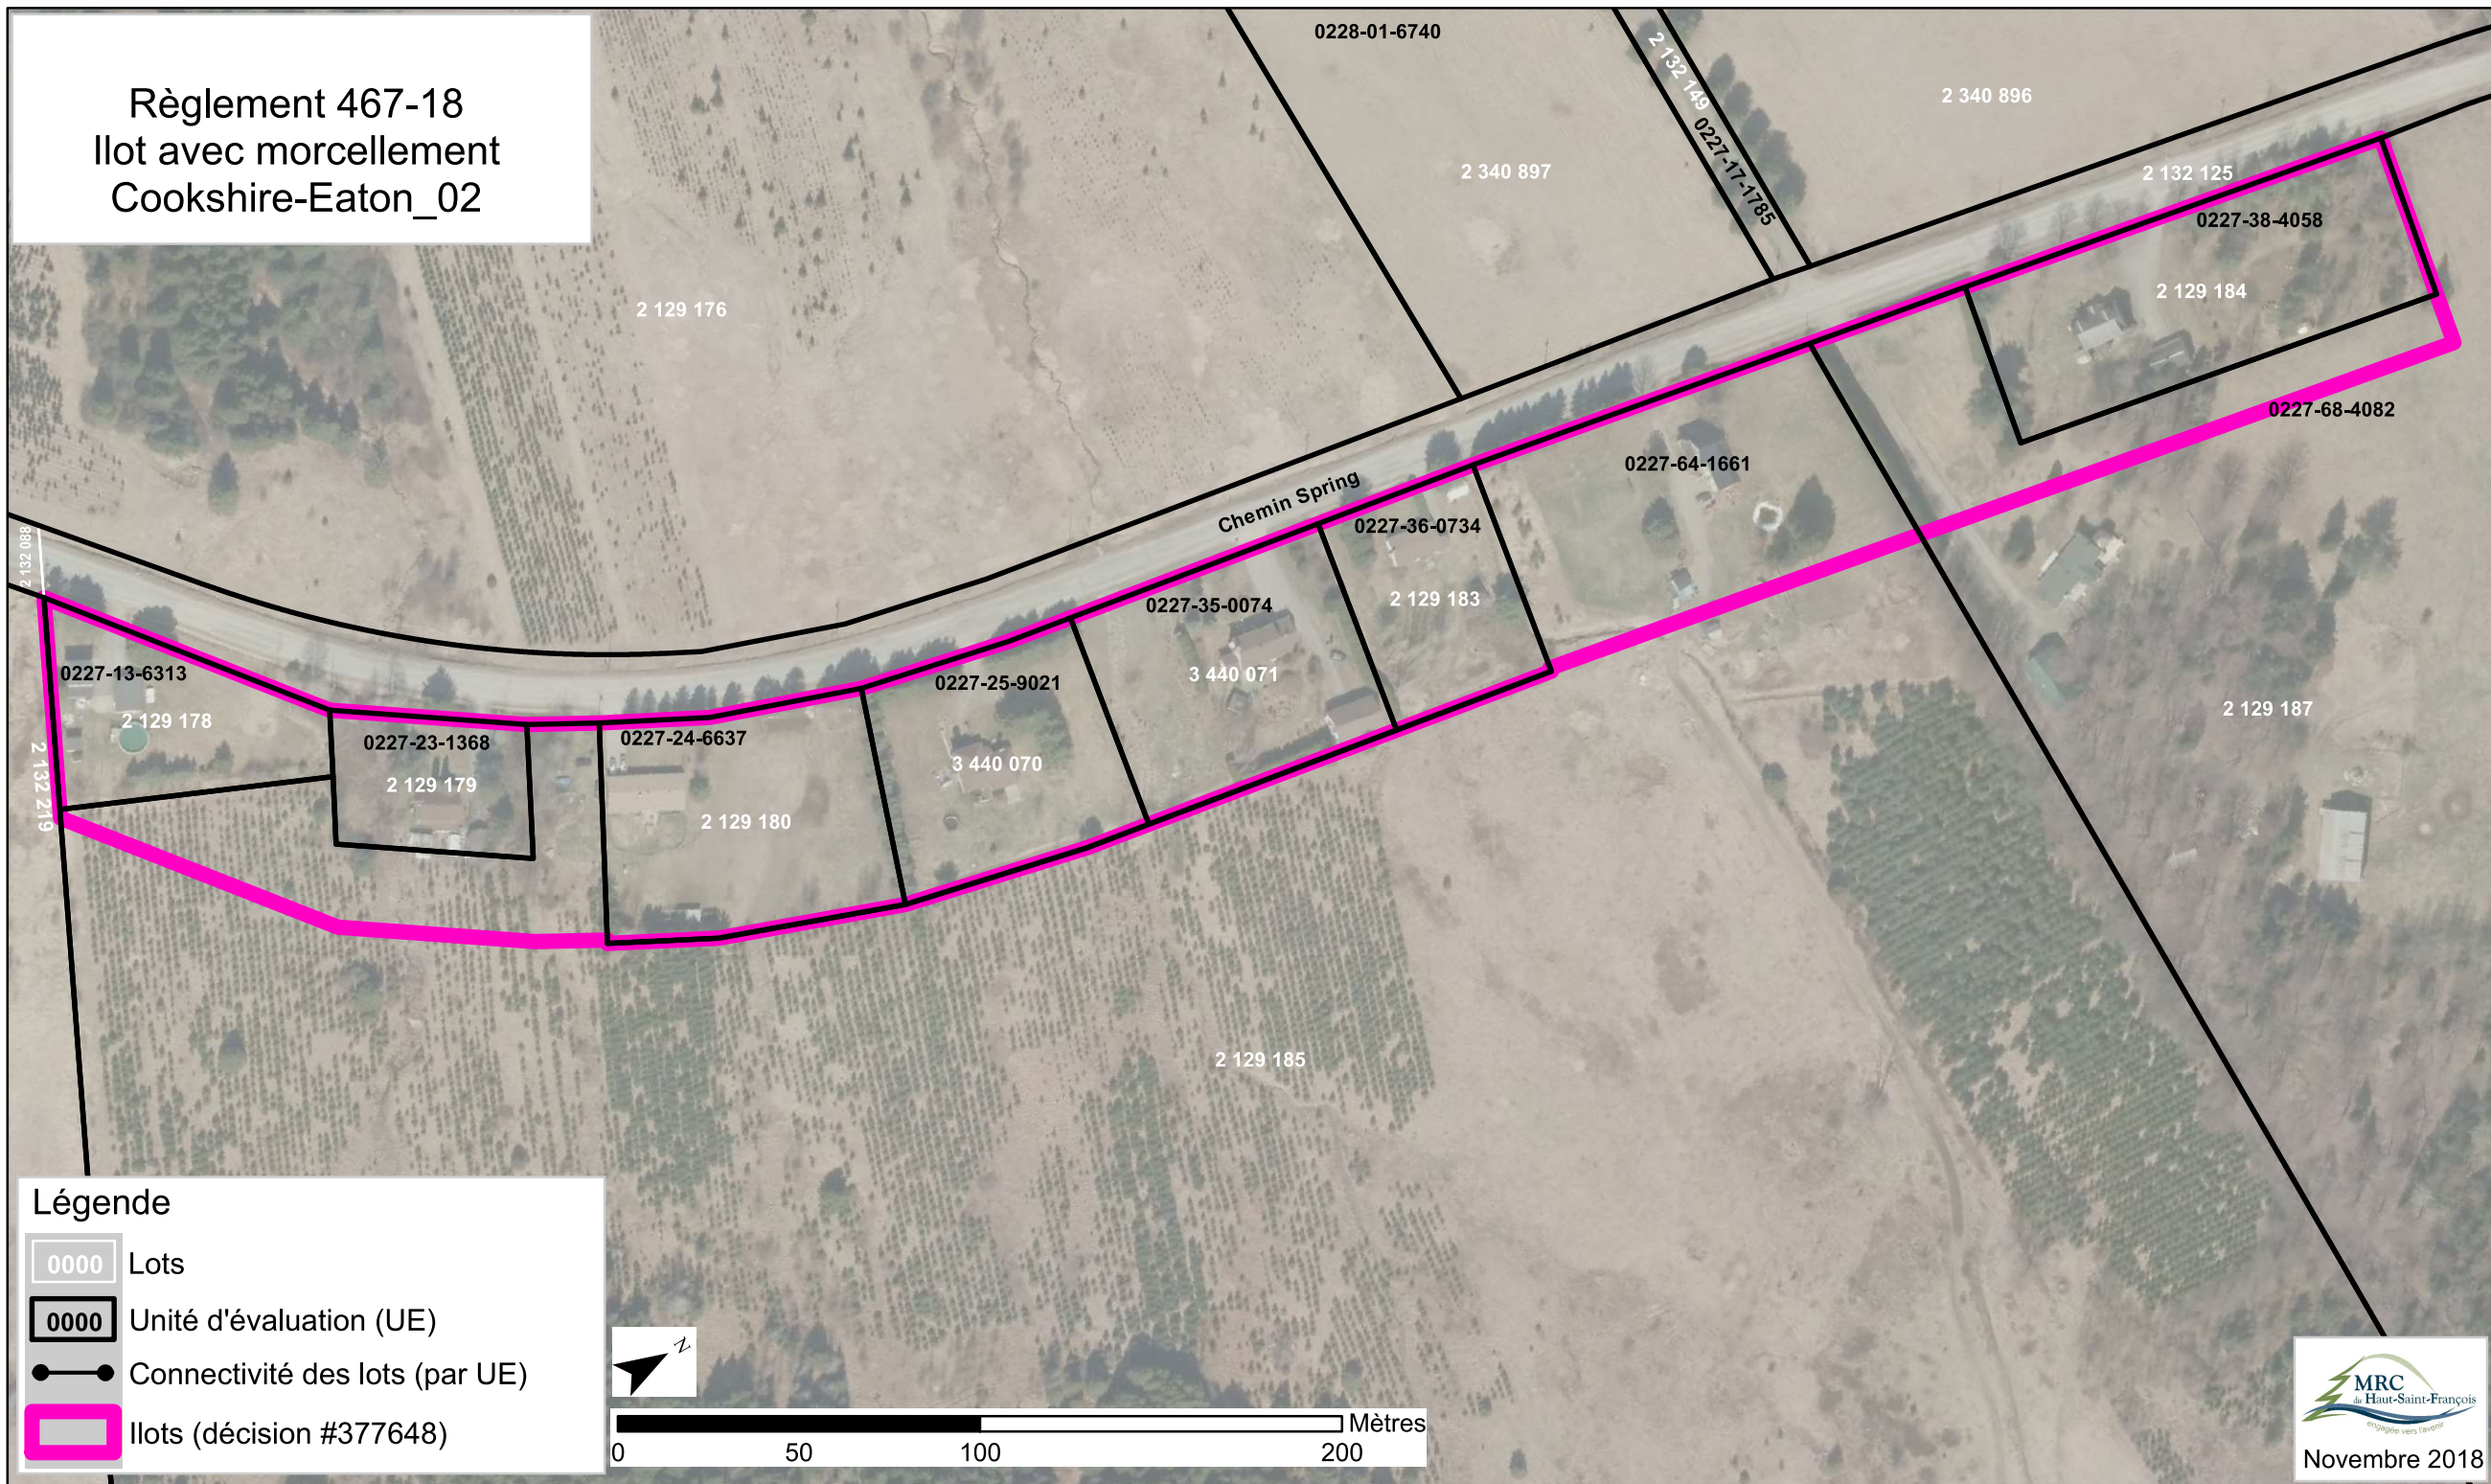



Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_03

Des mesures de contingentement s'appliquent à cet ilot:  
le nombre total de nouvelles résidences est limité à 2  
(référence document complémentaire art. 15.9).

Légende

0000


Lots

0000

Unité d'évaluation (UE)


Connectivité des lots (par UE)

Ilots (décision #377648)






Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_04

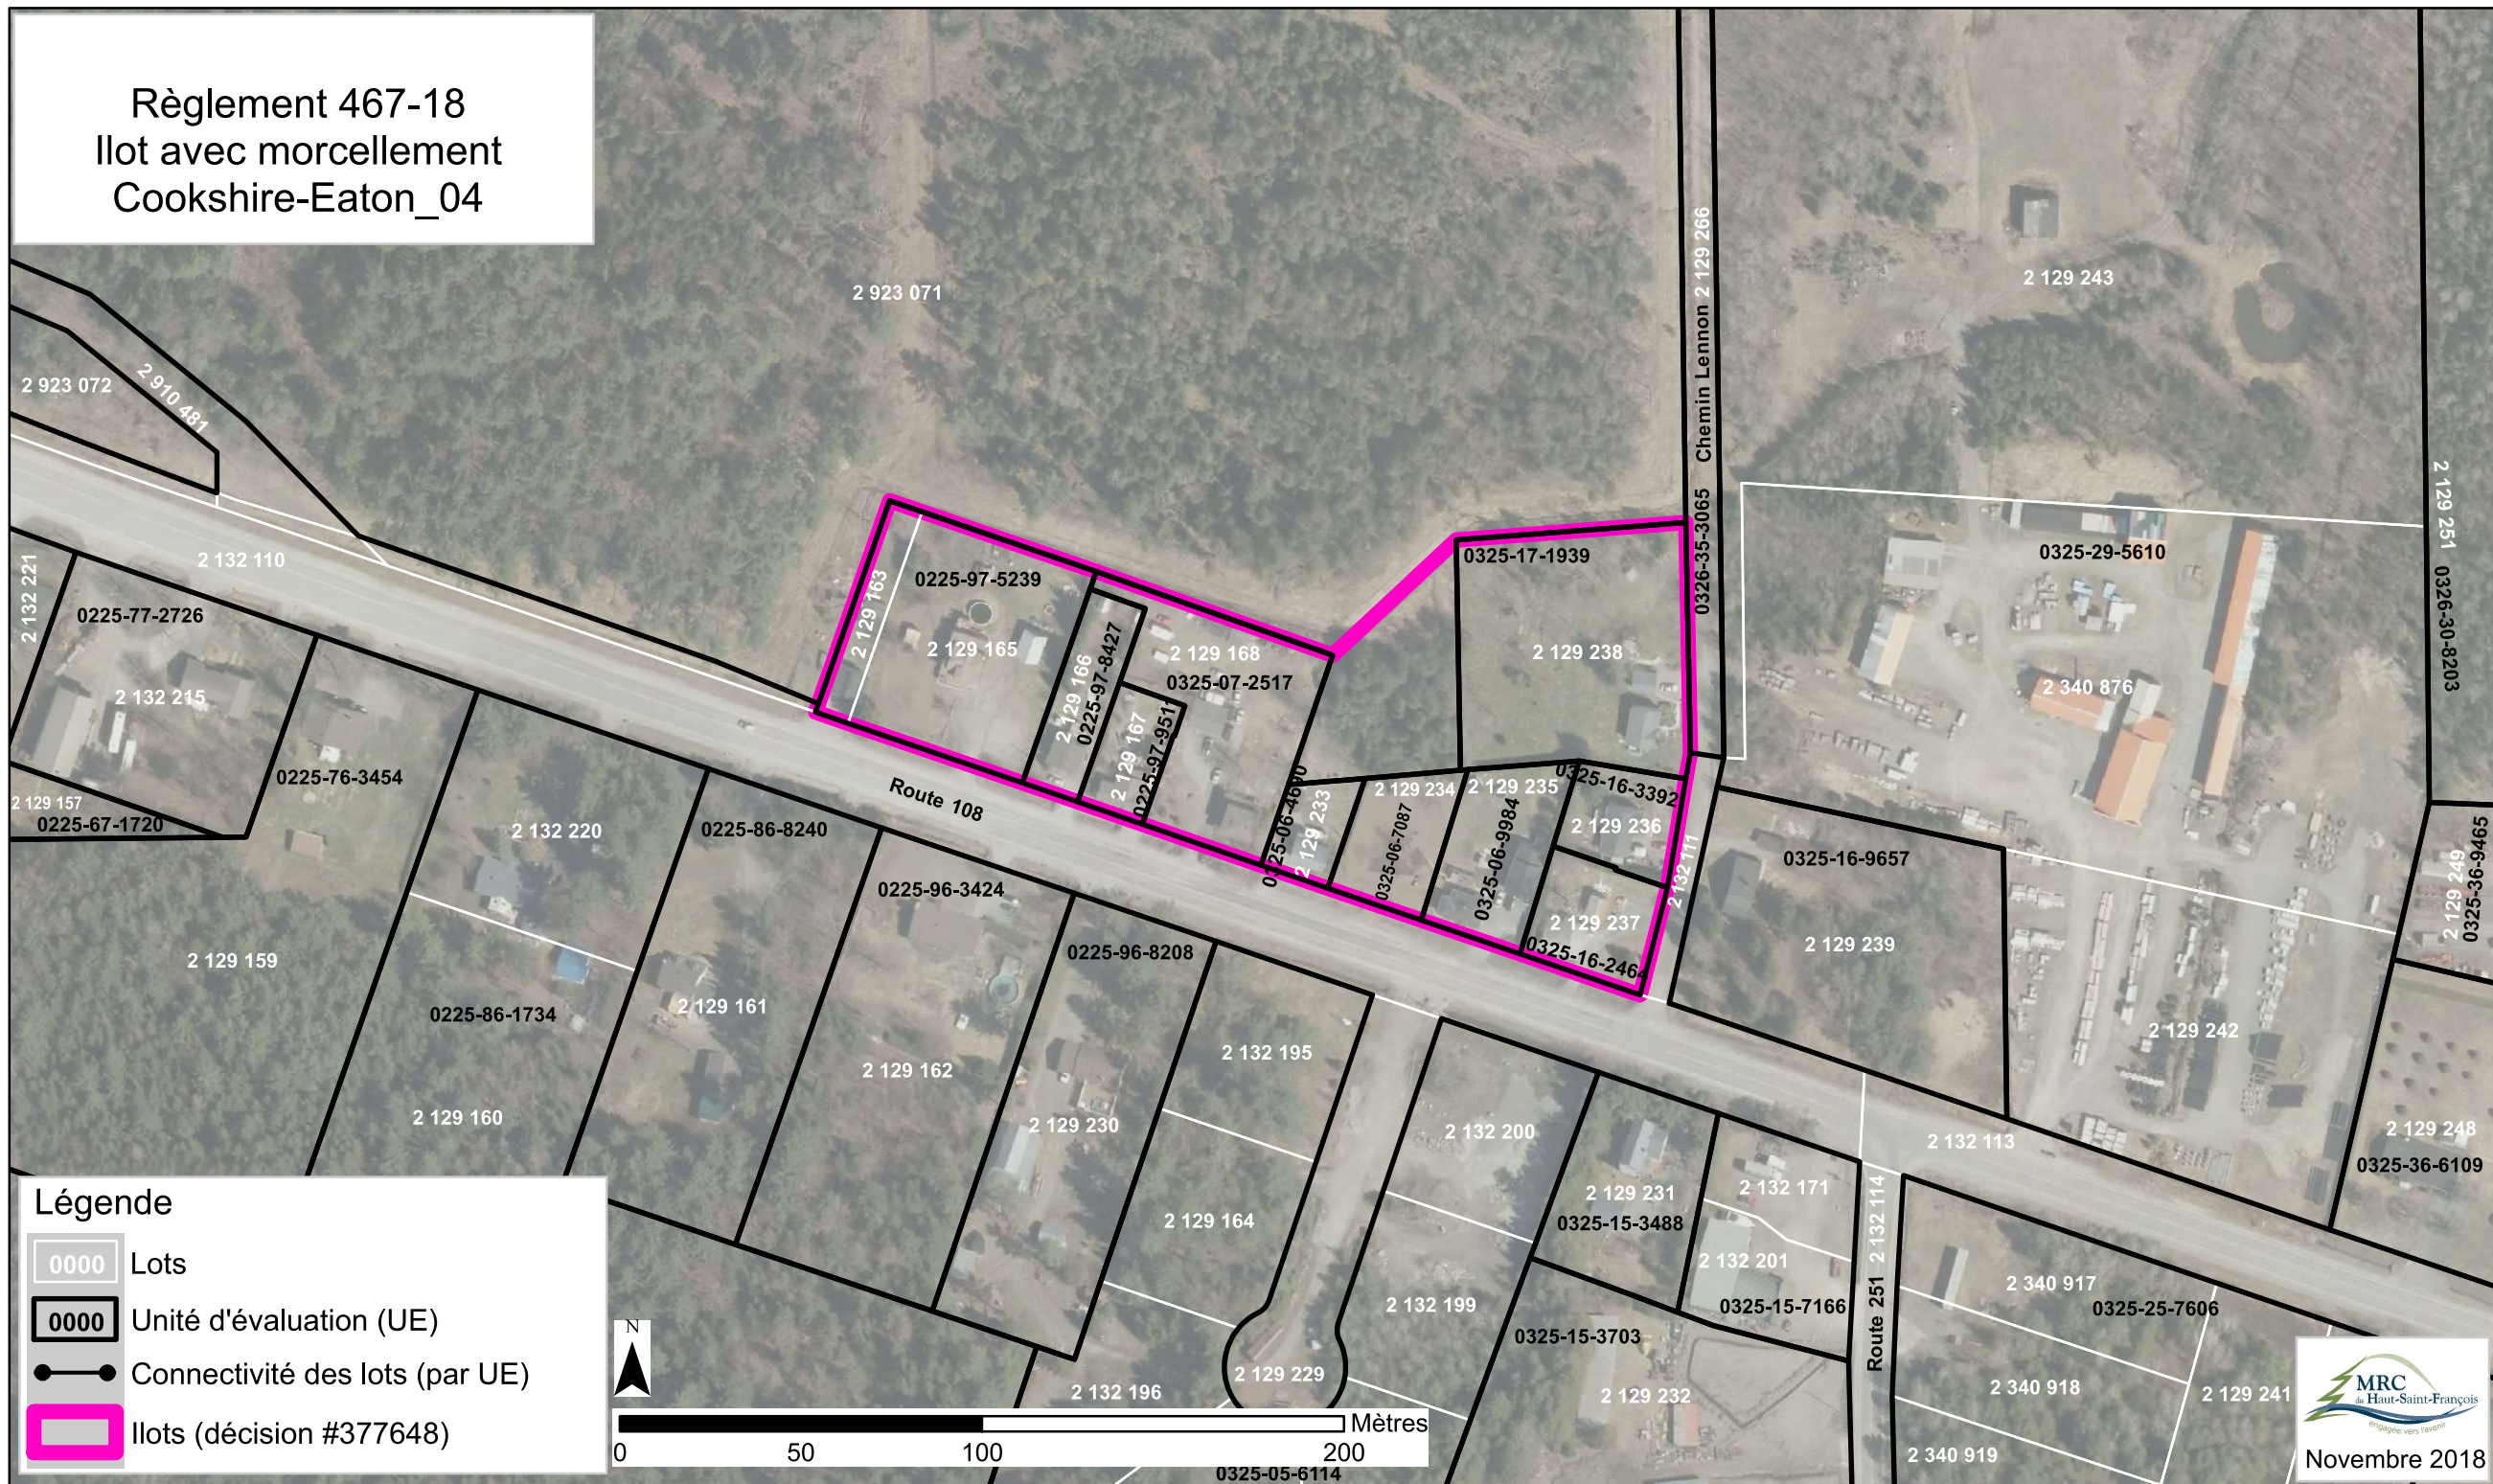




Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_05






Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_07

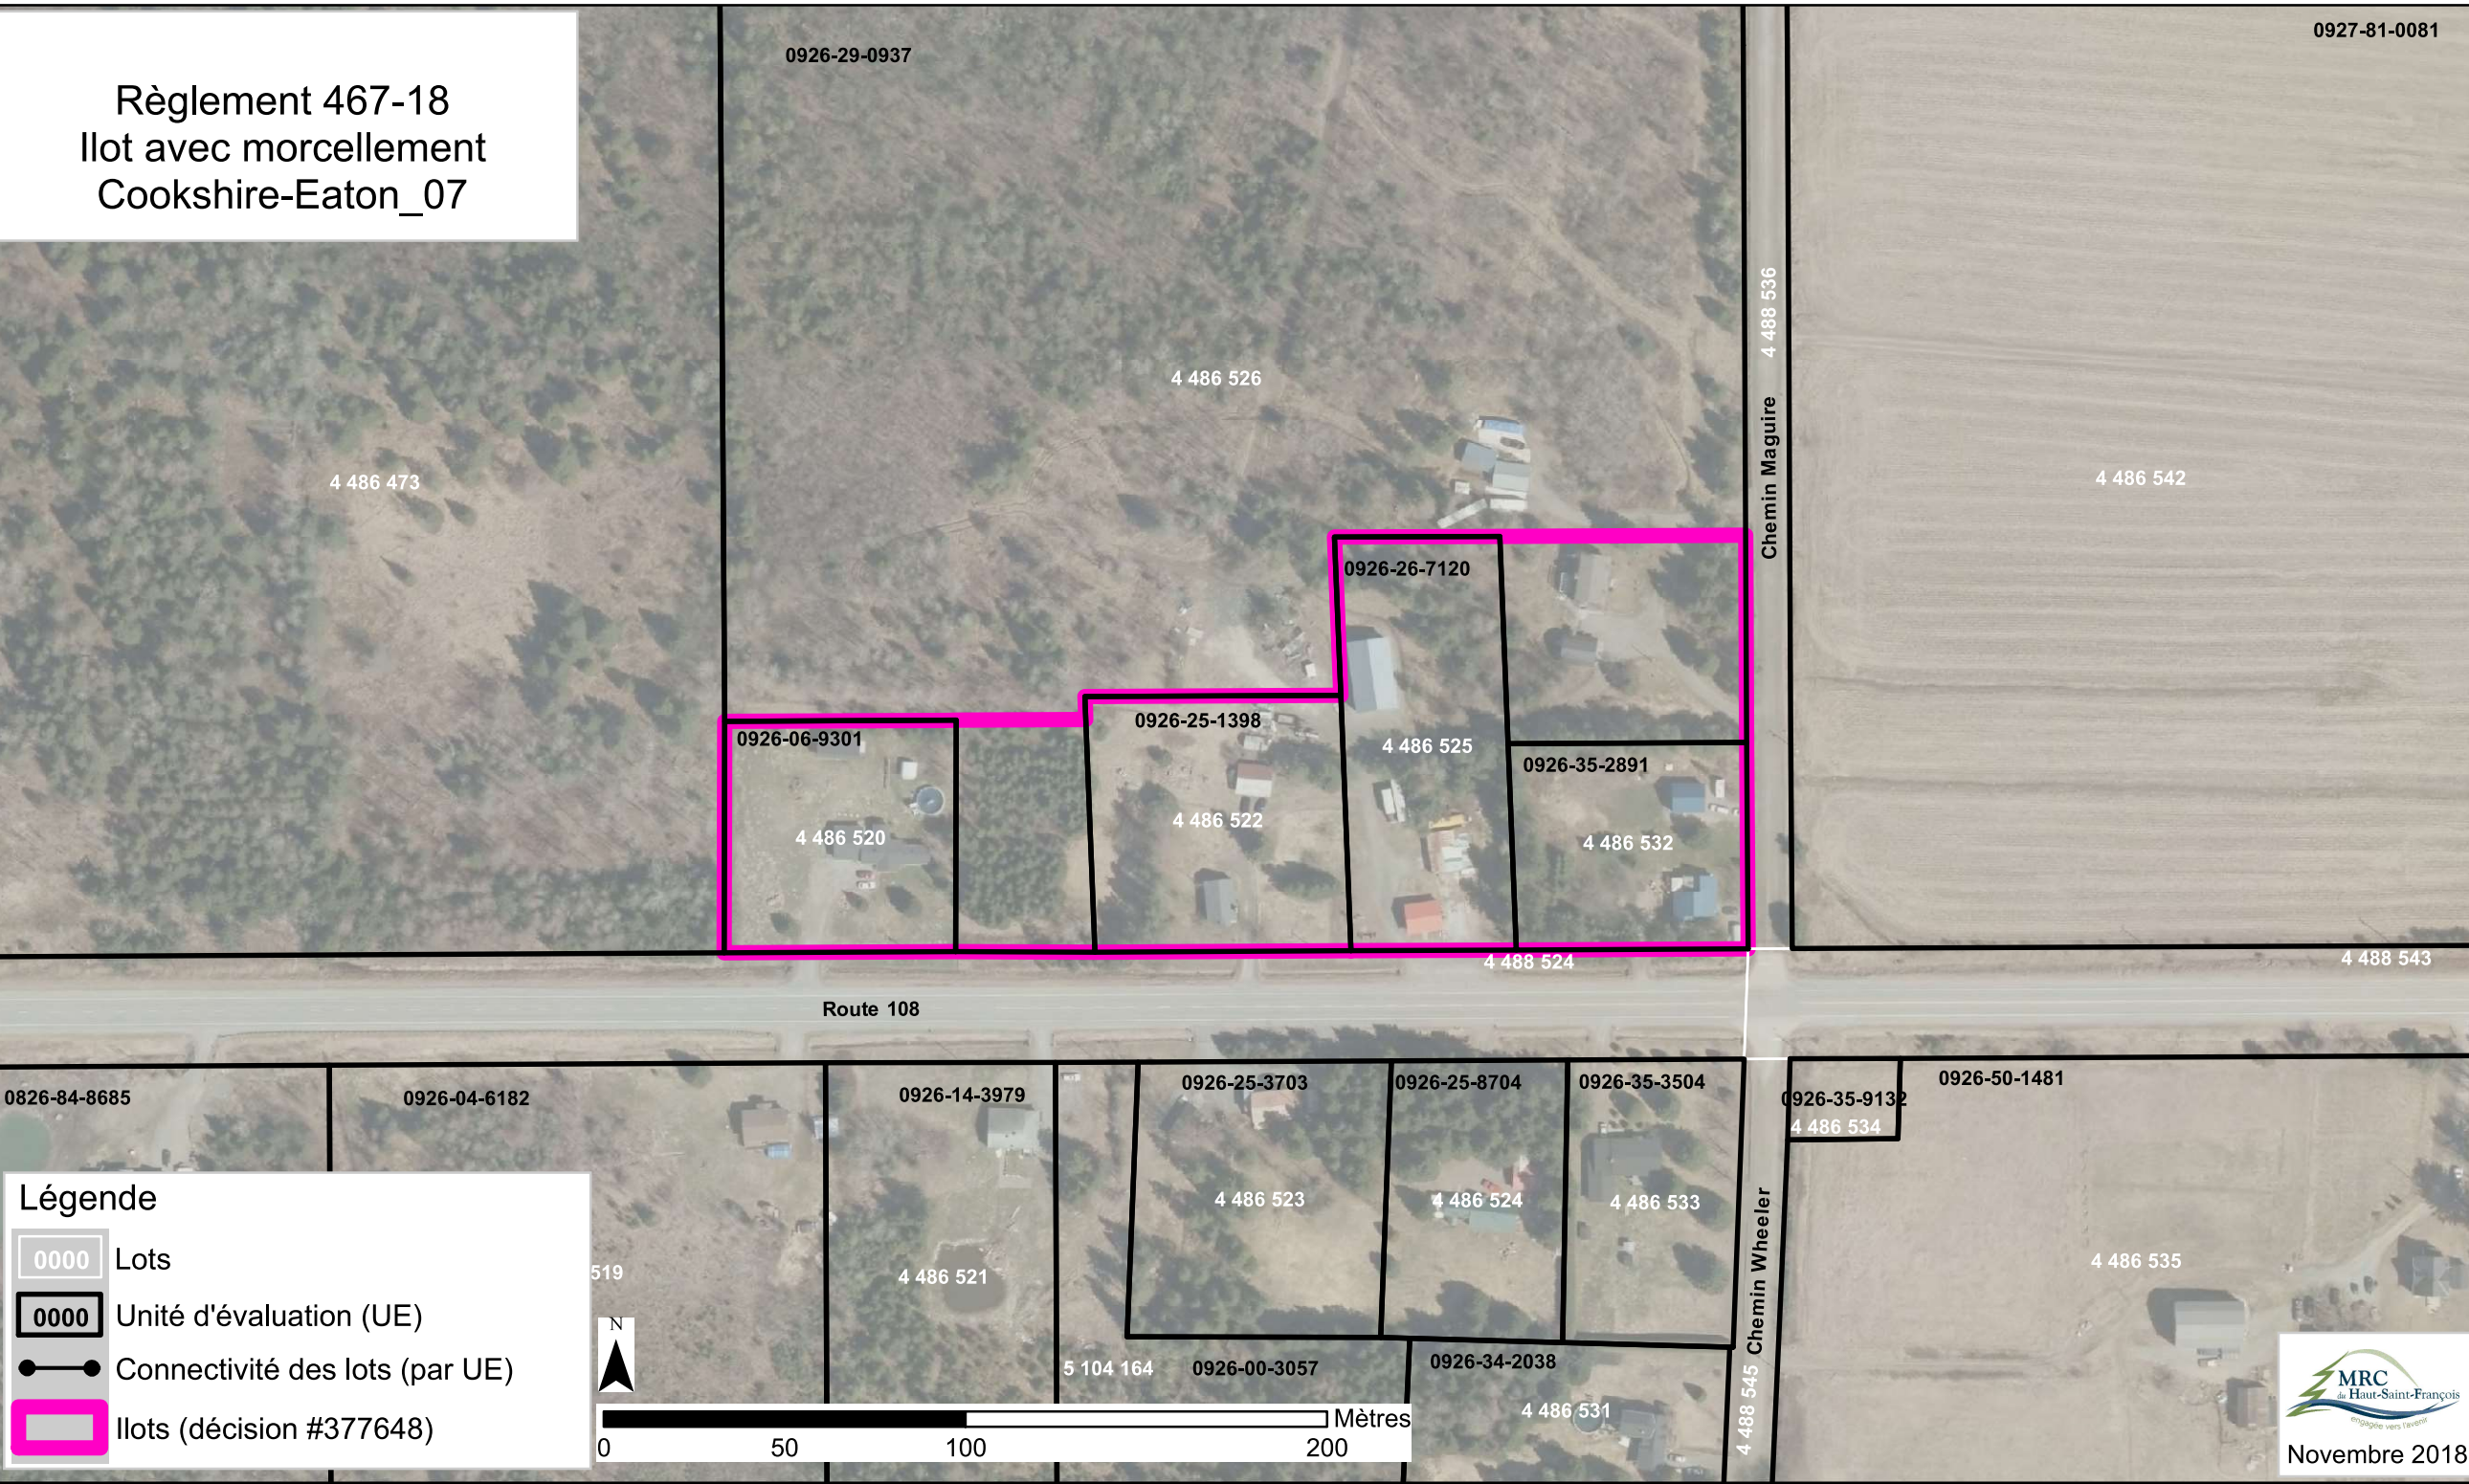




Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_11






Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_014

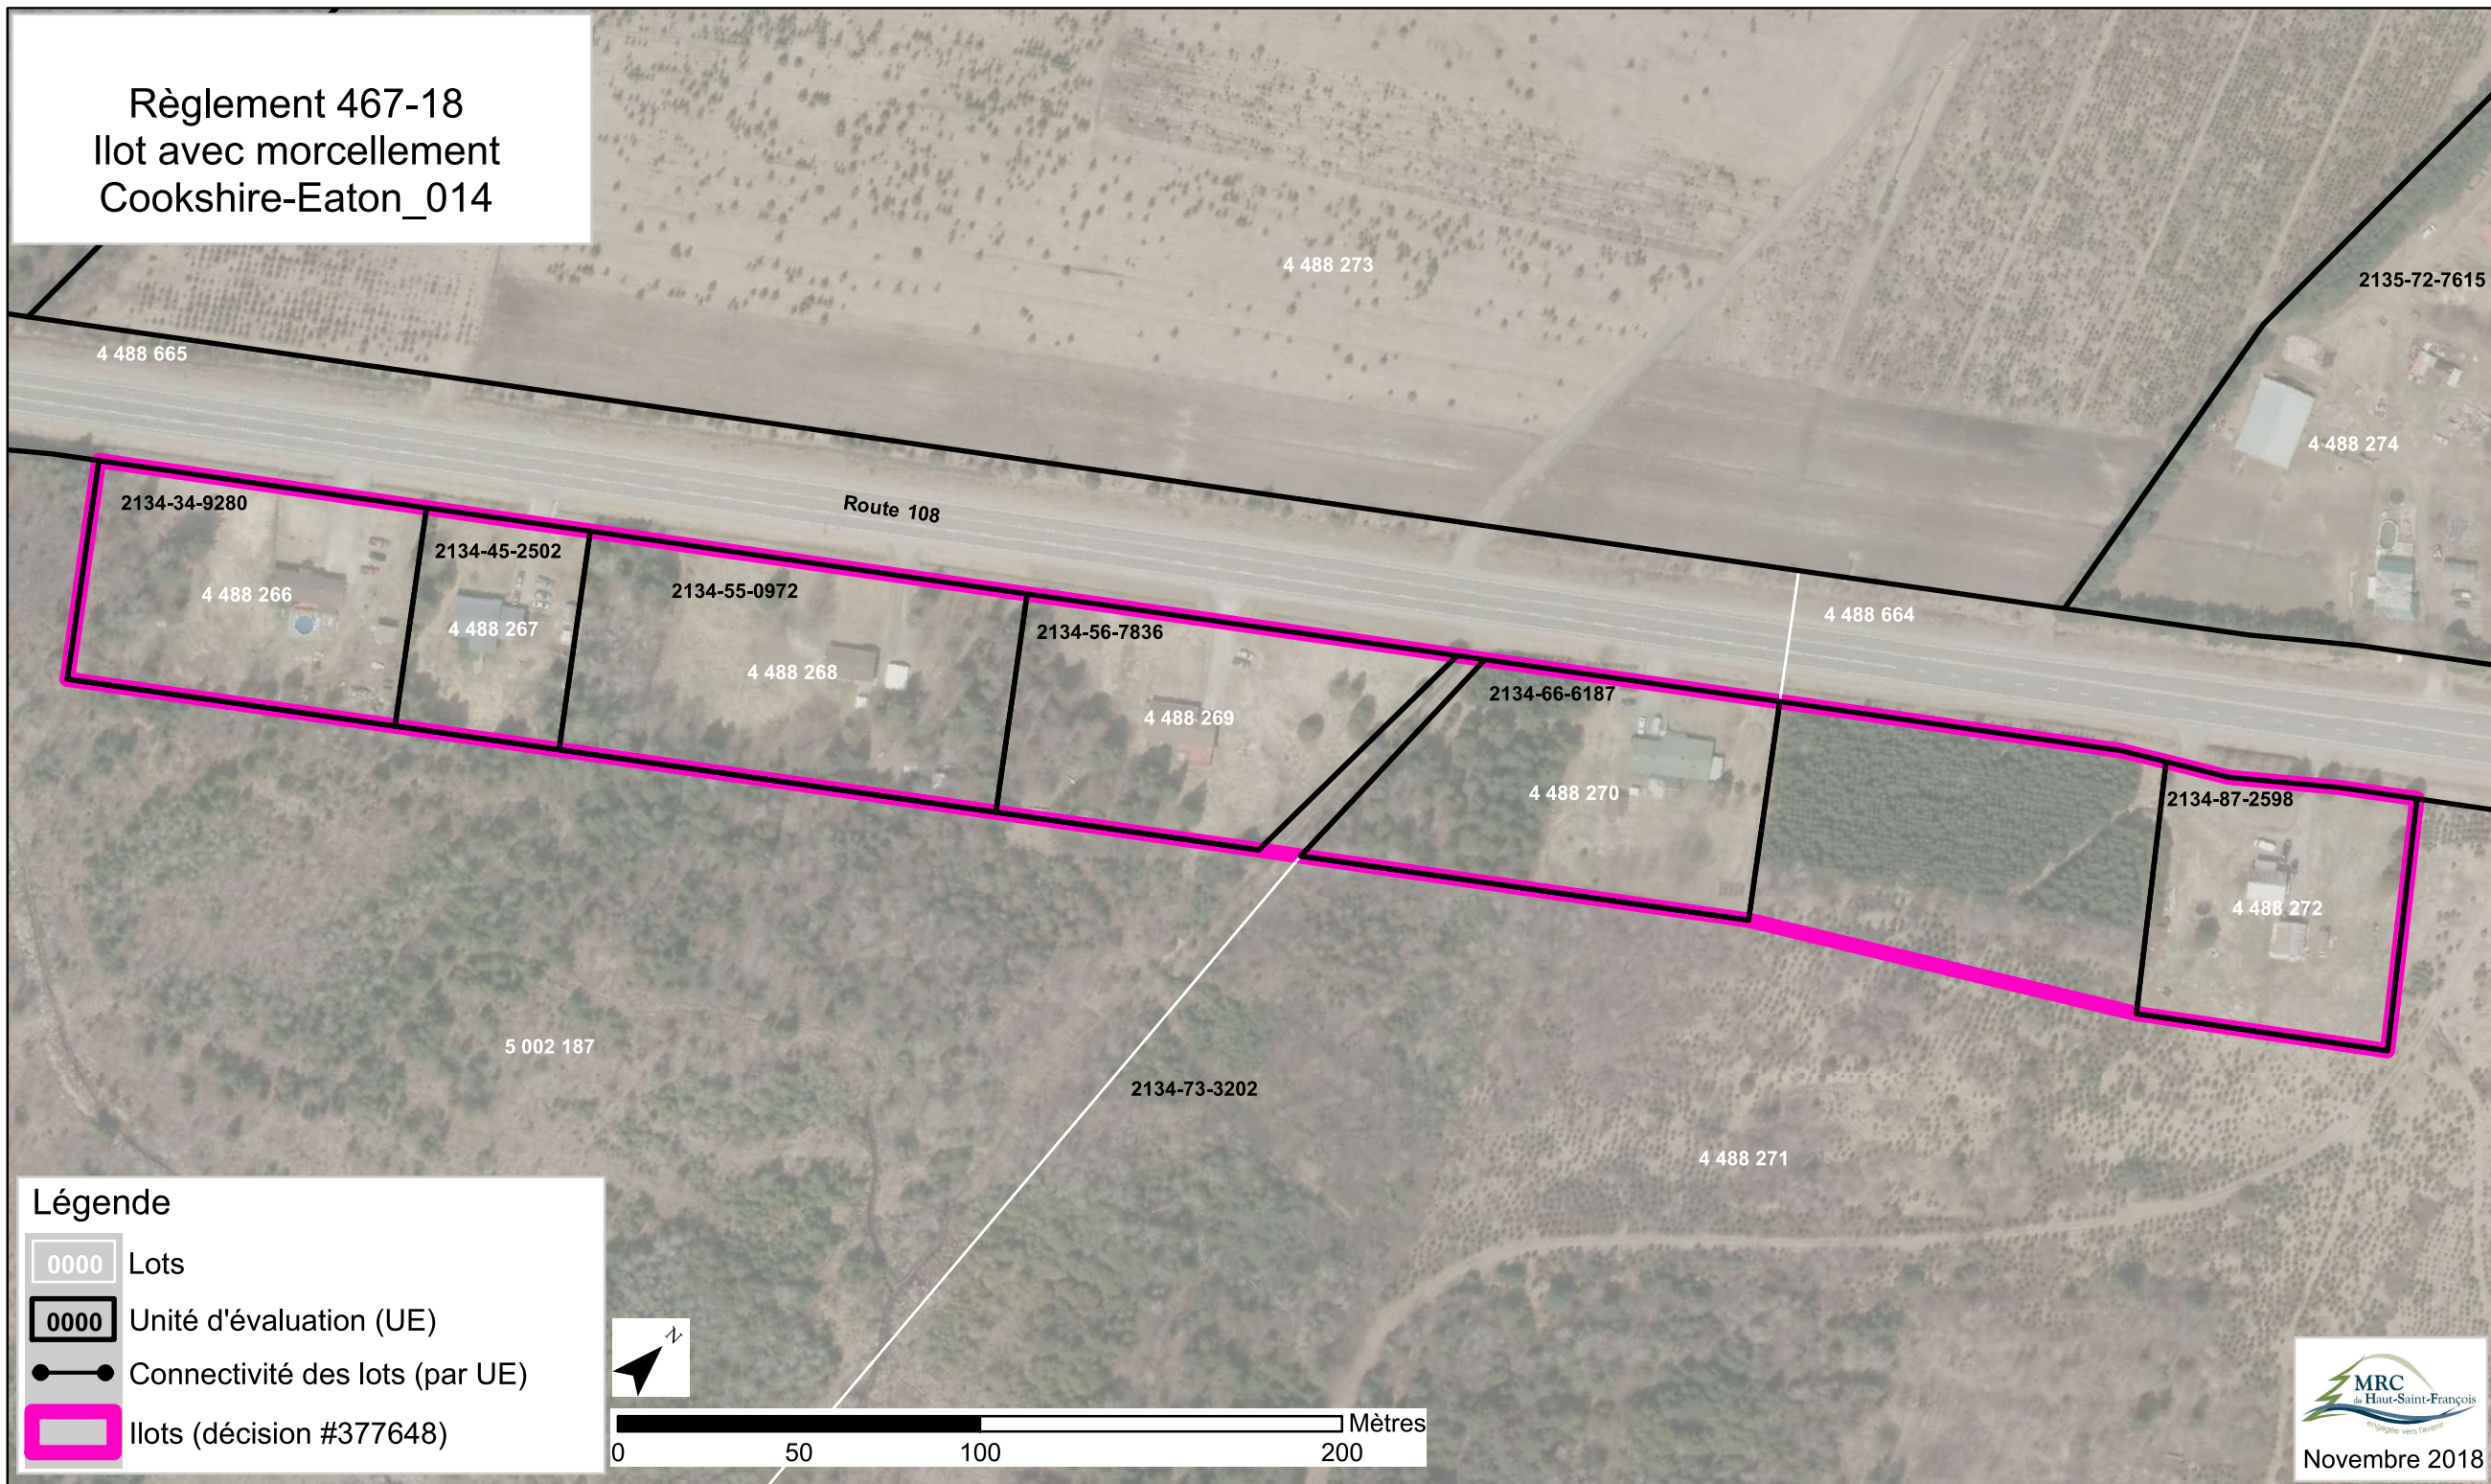




Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_18

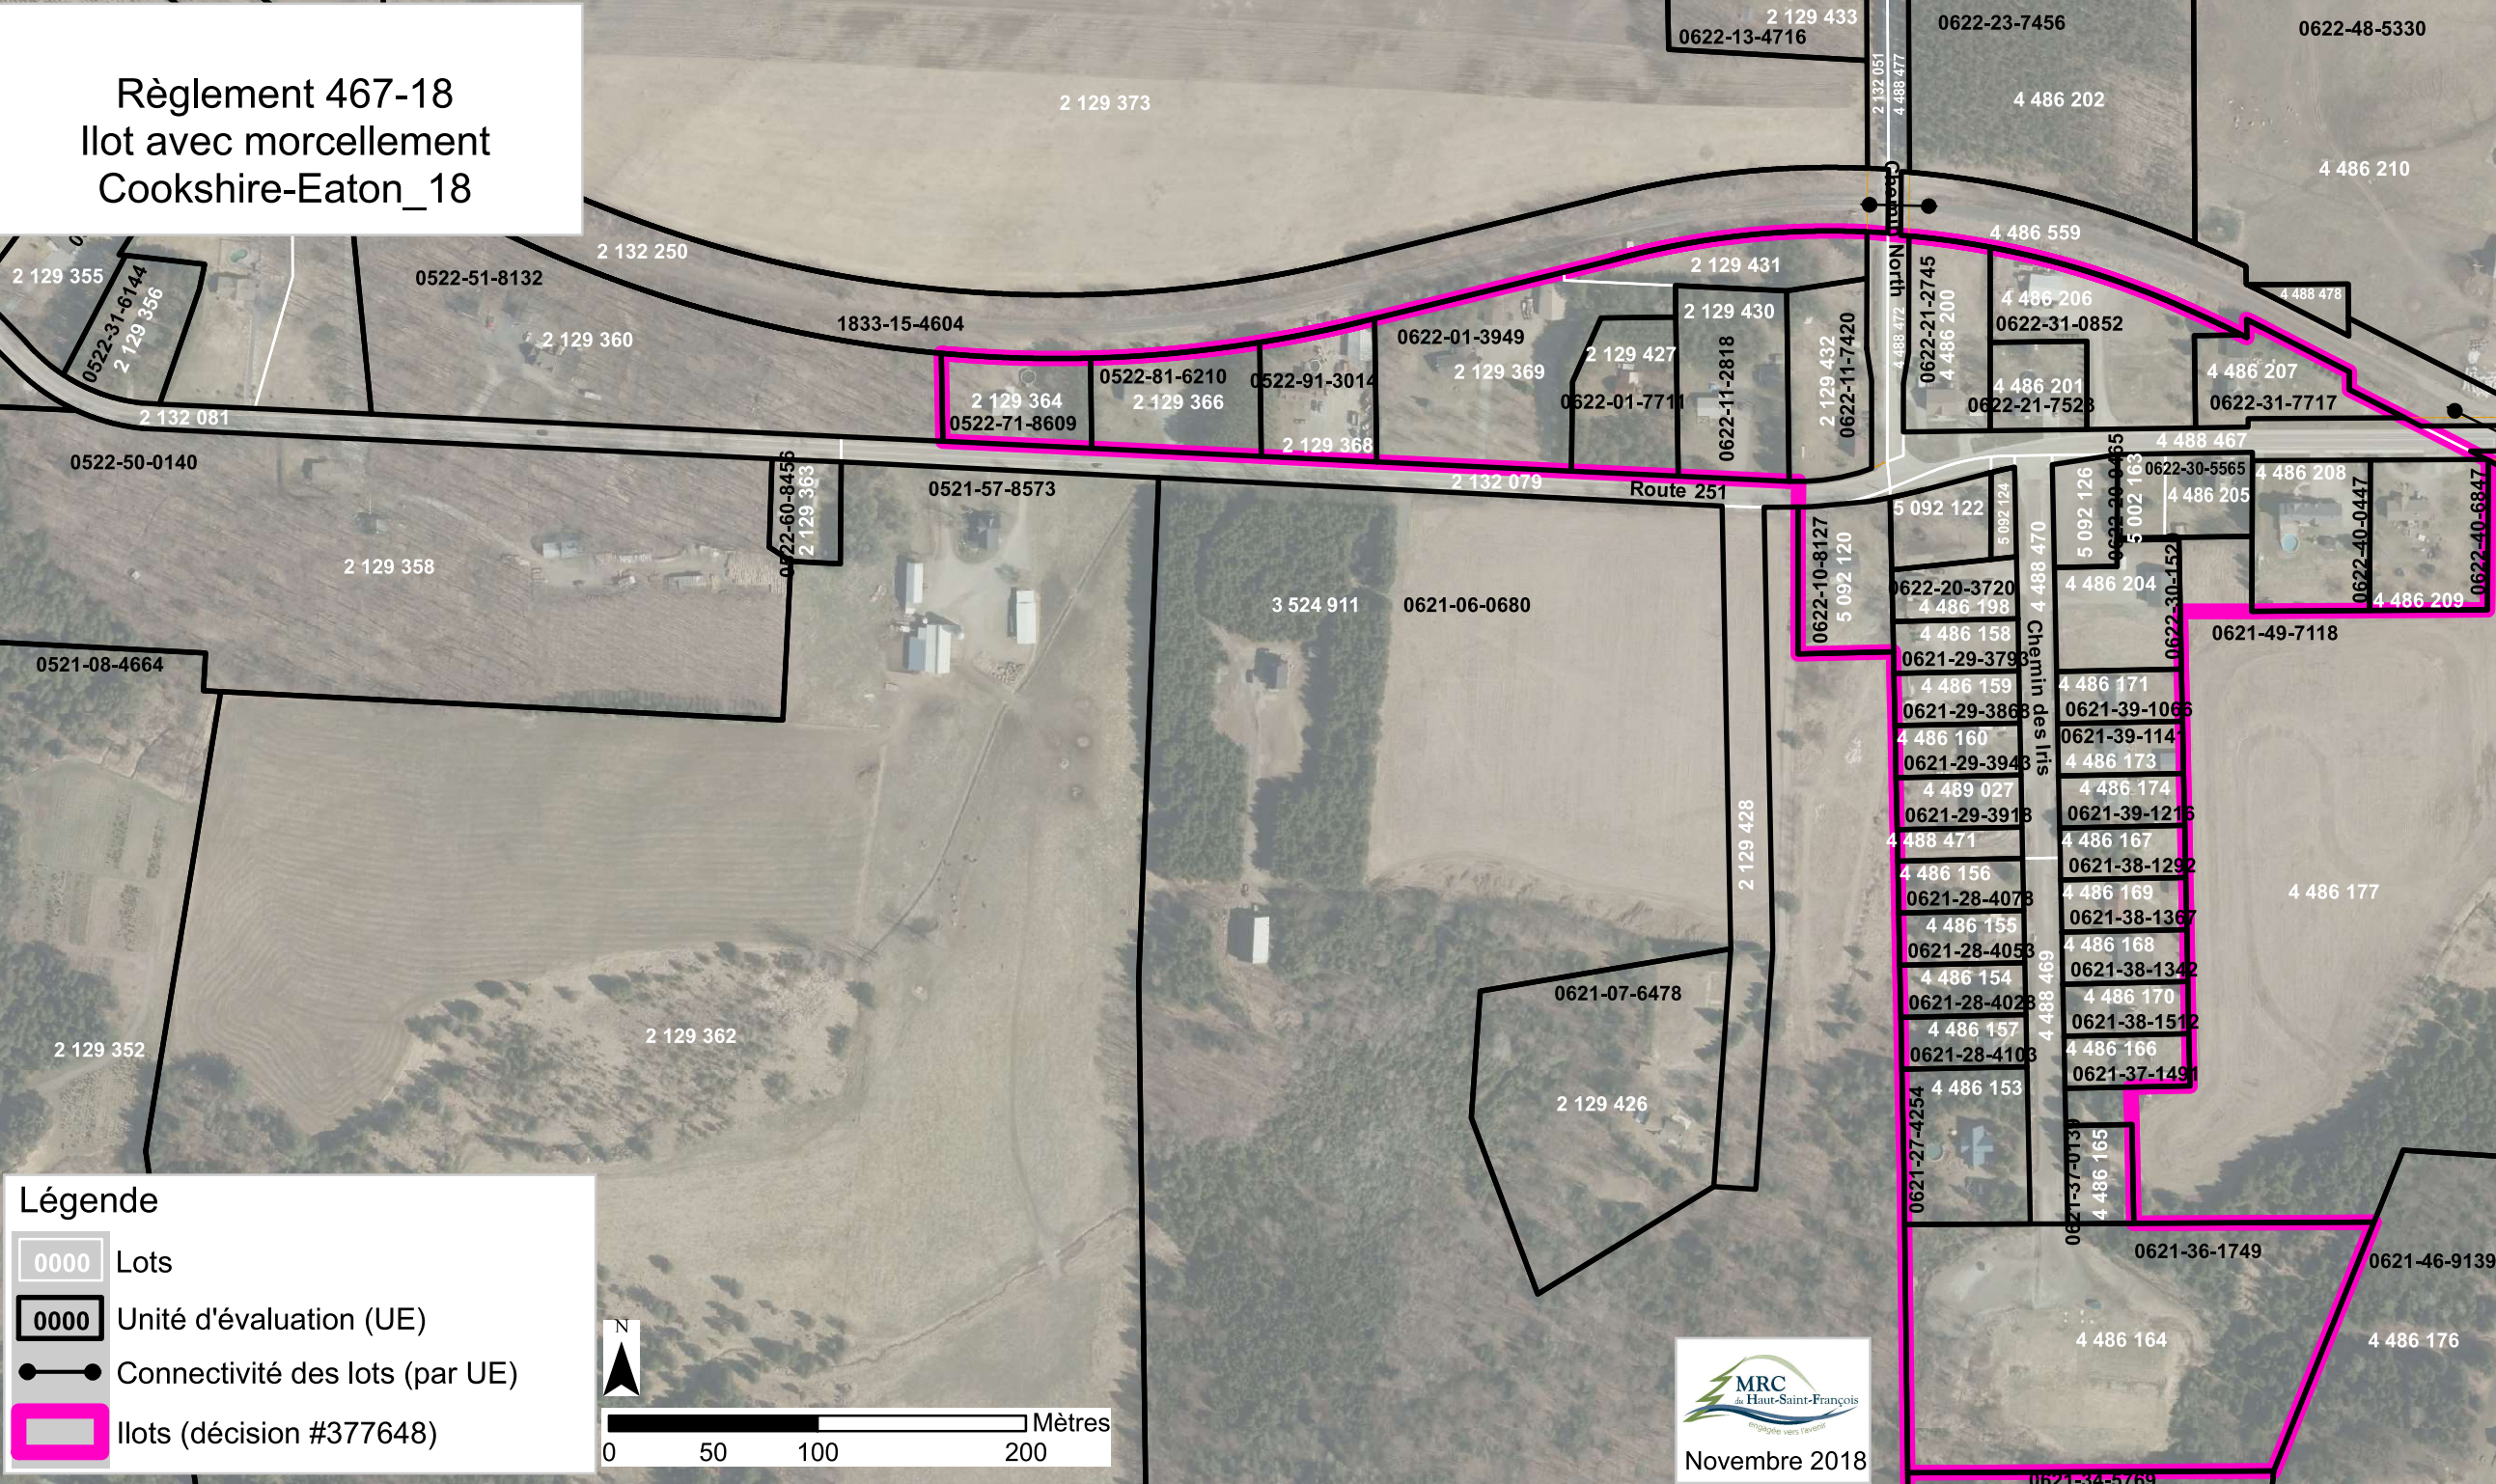

Novembre 2018




Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_19





Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_20




**Légende**

- Lots
- Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)



Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_22



2120-12-1106

5 002 191

4 488 034

4 489 005

2120-75-8701

2121-72-9261

4 489 004

4 488 843

Chemin Ellis

2120-63-3456

2120-53-3650

4 488 018

4 488 021

4 488 014

4 488 015

2120-33-9044

4 488 016

2120-61-5425

Chemin de Clifton

2120-72-3181

4 488 022

2120-72-5004

4 488 023

4 487 676

4 488 020

4 488 699

Légende

0000

Lots

0000


Unité d'évaluation (UE)



Connectivité des lots (par UE)




Ilots (décision #377648)



Novembre 2018



Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_23

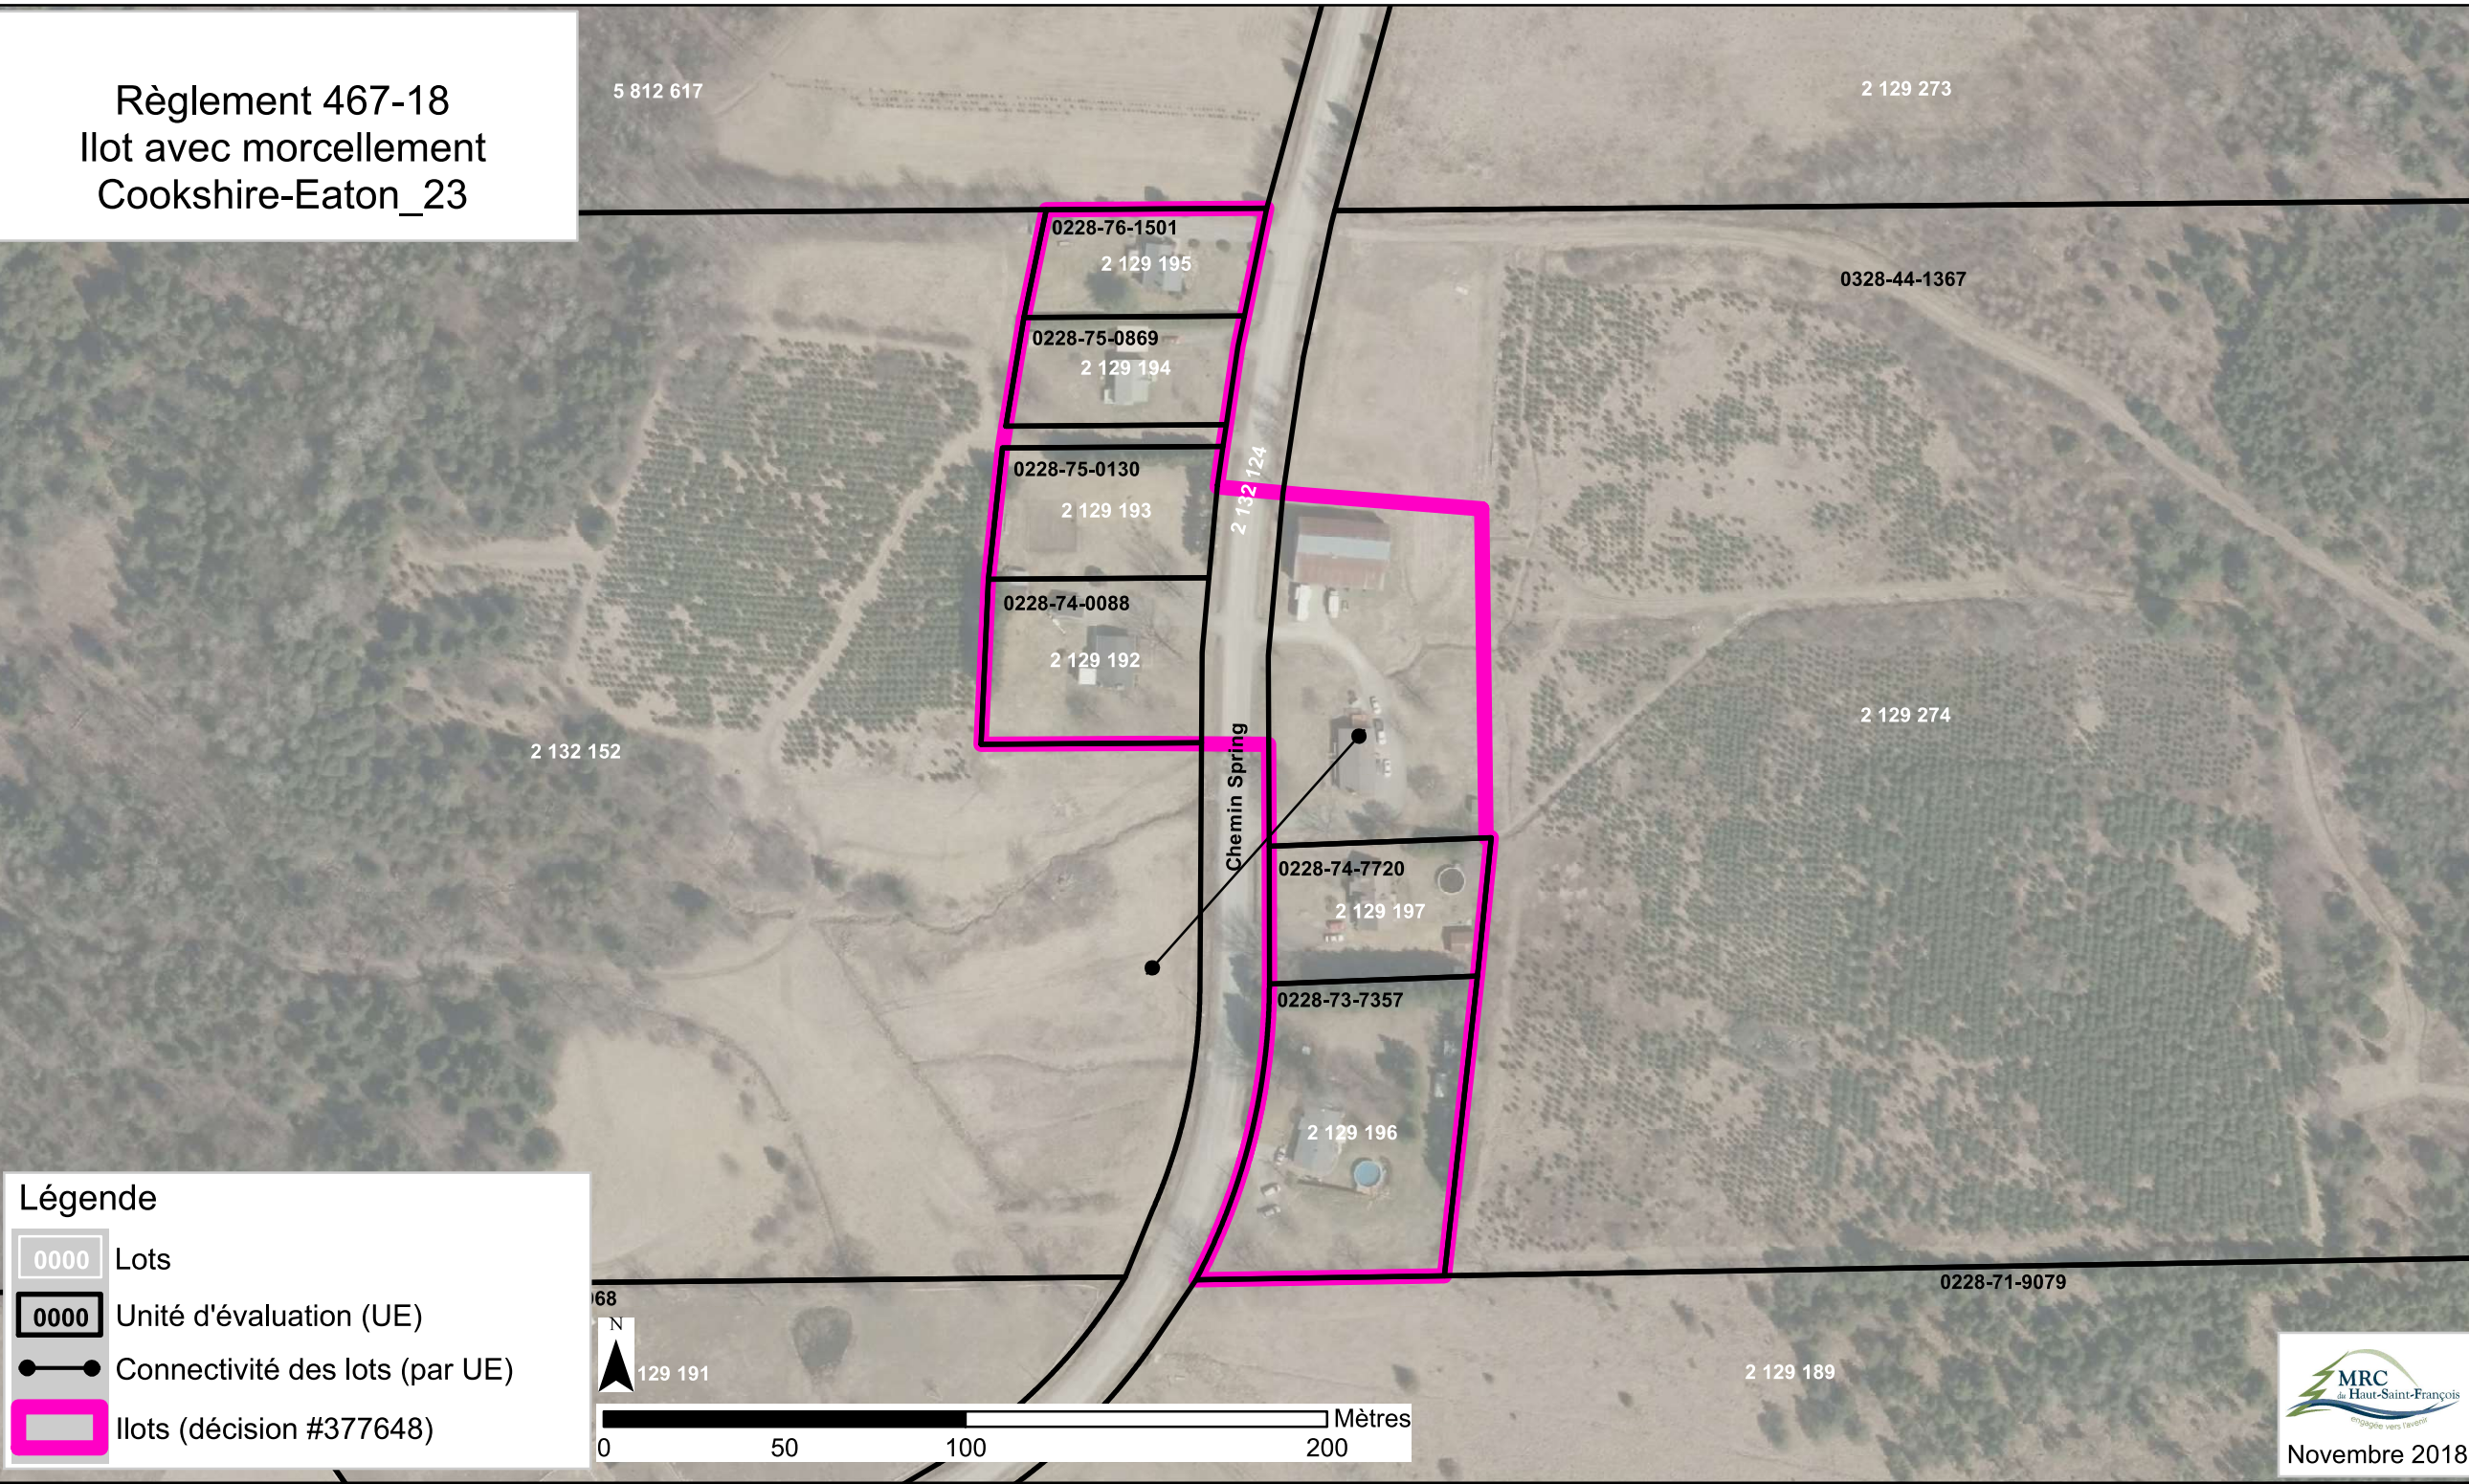

**Légende**

- 0000 Lots
- 0000 Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)



Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_28

1325-44-2626

4 488 576

1325-78-8156

4 488 382

1325-88-4887

4 486 732

1325-98-2362

4 486 733

1425-08-3162

4 486 825

1425-18-1293

4 486 828

1426-20-4917

4 486 849

4 489 046

1425-04-3095

1325-76-7509

4 486 727

1325-84-1997

4 486 731

1325-84-0502





4 486 730

5 768 028

4 488 399

1525-21-7852

4 486 725


- Légende
-  Lots
  -  Unité d'évaluation (UE)
  -  Connectivité des lots (par UE)
  -  Ilots (décision #377648)



0 50 100 200 Mètres




Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton\_30




**Légende**

- 0000 Lots
- 0000 Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)





Règlement 467-18  
Ilot avec morcellement  
Cookshire-Eaton / Westbury\_06

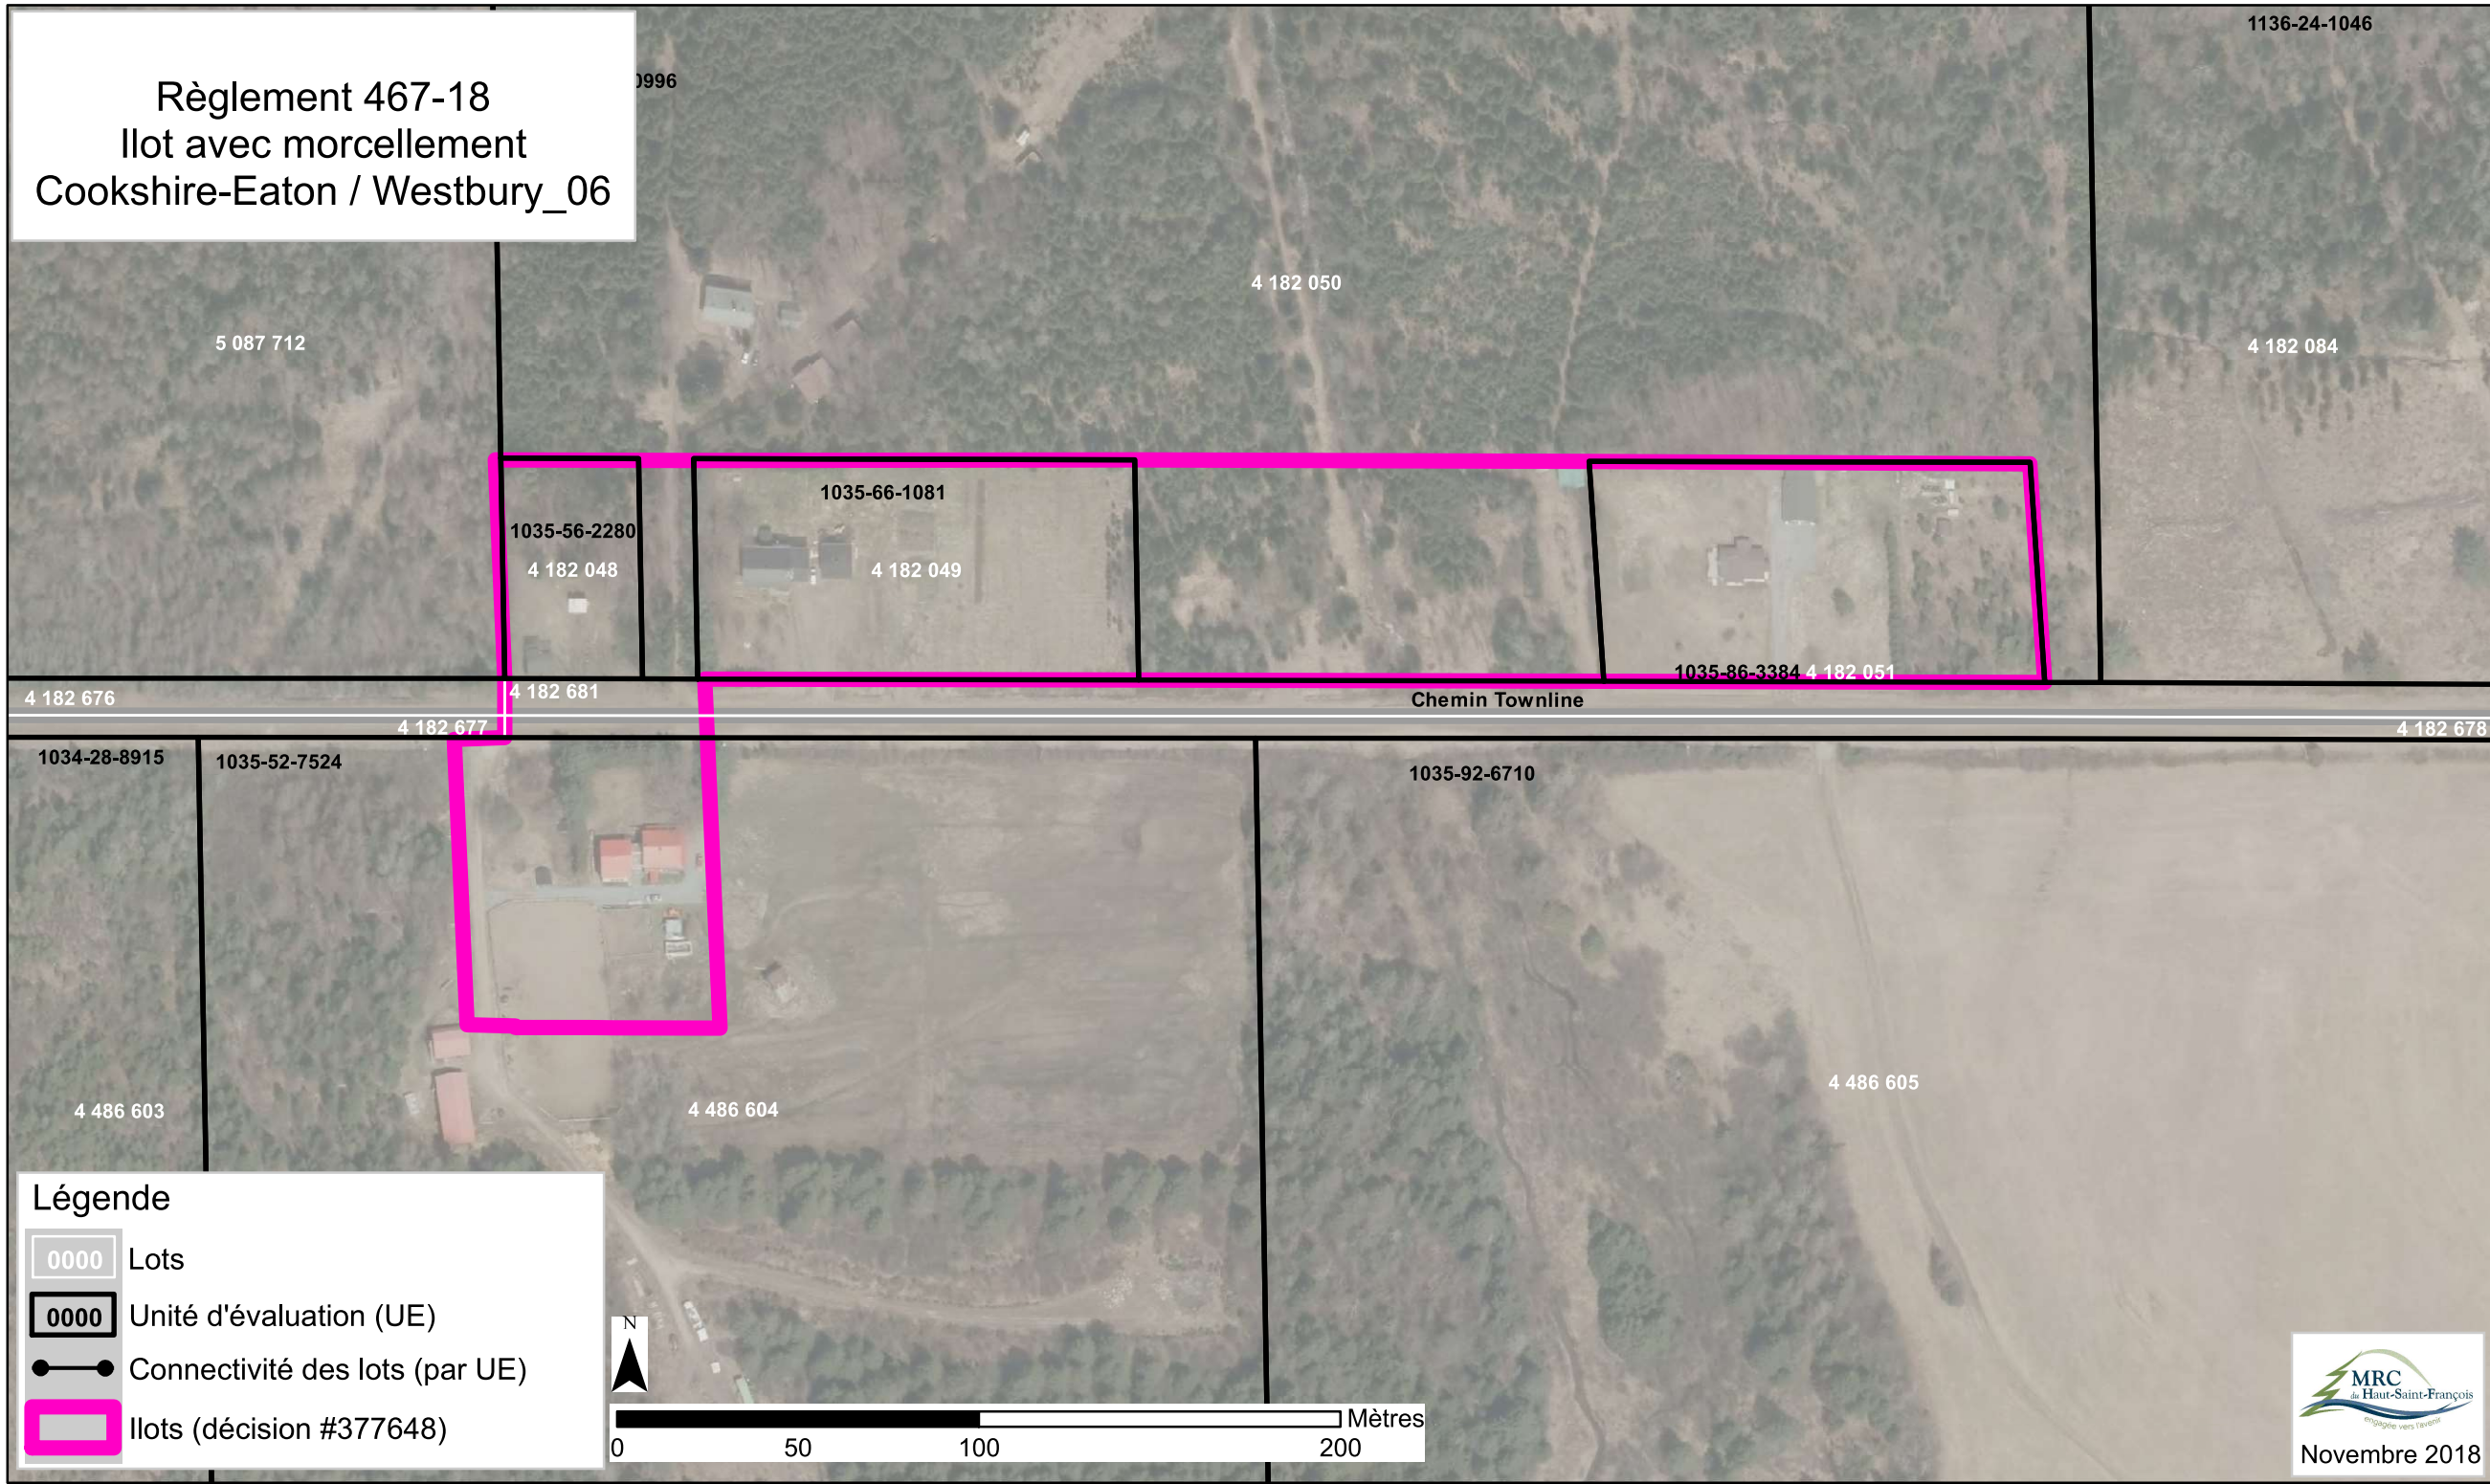

**Légende**

- 0000 Lots
- 0000 Unité d'évaluation (UE)
- Connectivité des lots (par UE)
- Ilots (décision #377648)